


### AM II 1200 LYDTRYKNIVEAU - TAGMODEL

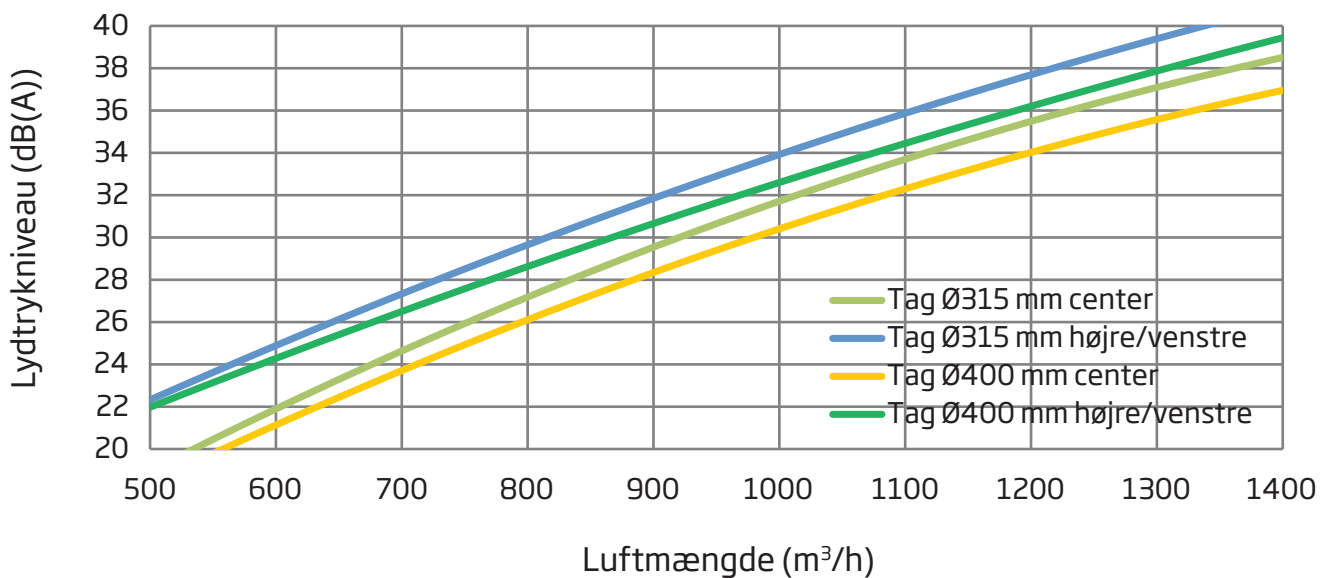

Lydniveauet viser hvor støjsvagt ventilationsanlægget er ved forskellige luftmængder. Niveauet er angivet for forskellige efterklangstider. Målt i 1 m vandret afstand.

T=0,9 s er typisk for f.eks. kontor.

T=0,6 s er et bedre dæmpet lokale f.eks. et klasselokale.