


### TERMA UDEN/MED AIRMASTER

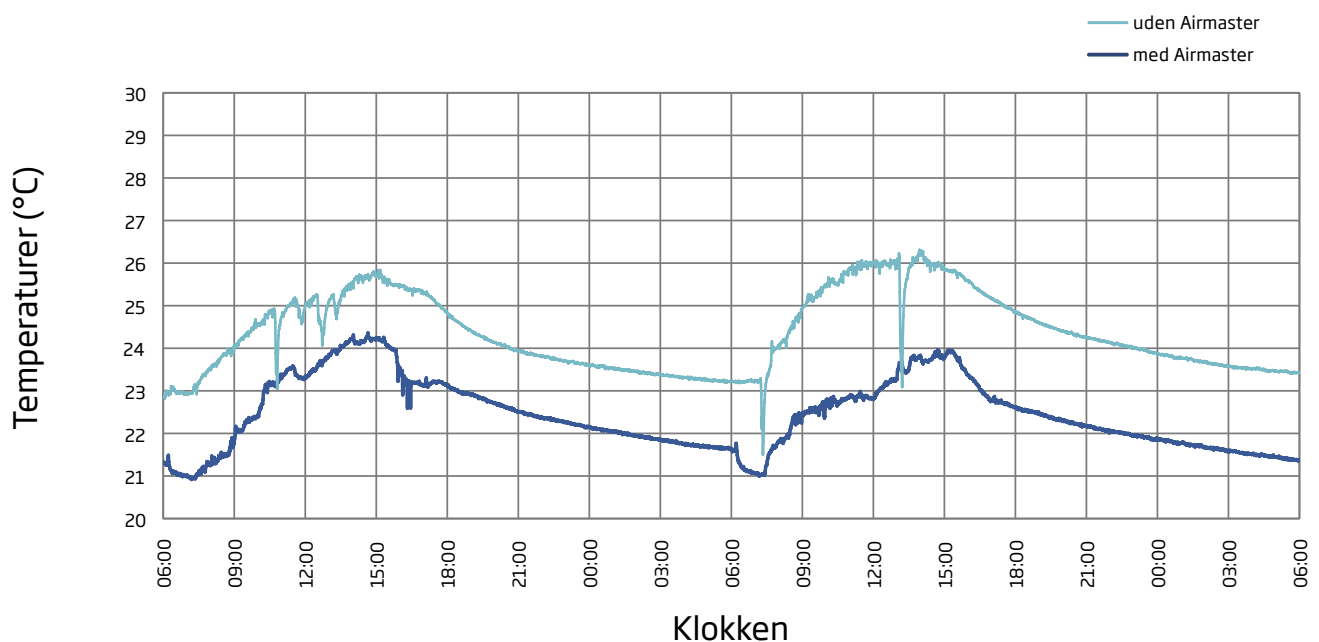

Grafen viser temperaturmålinger foretaget på Terma; med og uden Airmaster II ventilation. Det ses tydeligt, at temperaturniveauet konstant holdes på et lavere niveau ved brug af Airmaster II ventilation. Målingerne er foretaget uden køling installeret. Ved køling installeret vil temperaturen kunne tilpasses yderligere.