


AIRMASTER II - CO₂-KONCENTRATION (PPM)

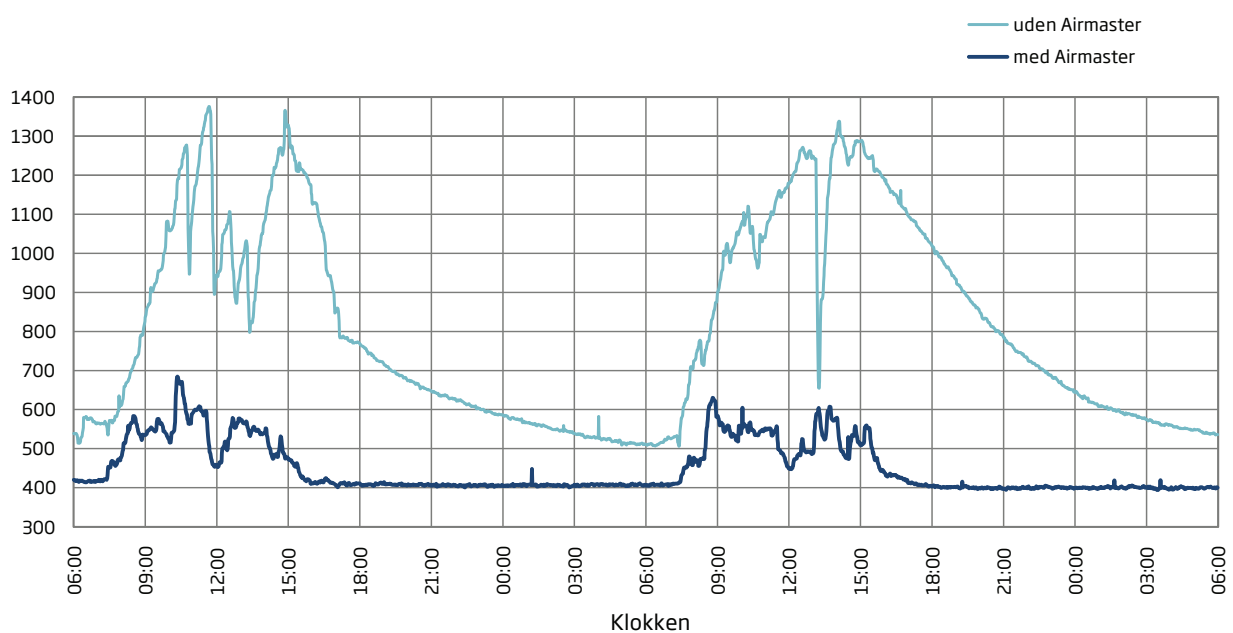

Terma uden/med Airmaster

Målinger foretaget på Termas hovedkontor i Lystrup viser tydeligt, hvor afgørende ventilation er for at sænke CO₂-indholdet i lokalet.

Arbejdstilsynet anbefaler, at CO₂-niveauet ikke overskrider 1000 ppm (parts per million), men en midlertidig deaktivering af den decentrale ventilation bekræfter, at selv et minimalt bemanded kontor får et dårligt indeklima efter få timers brug.