



## Datablad AM 900 Opblanding


### Kapacitet med ePM<sub>10</sub> 75% / ePM<sub>10</sub> 75% filtre<sup>1</sup>:

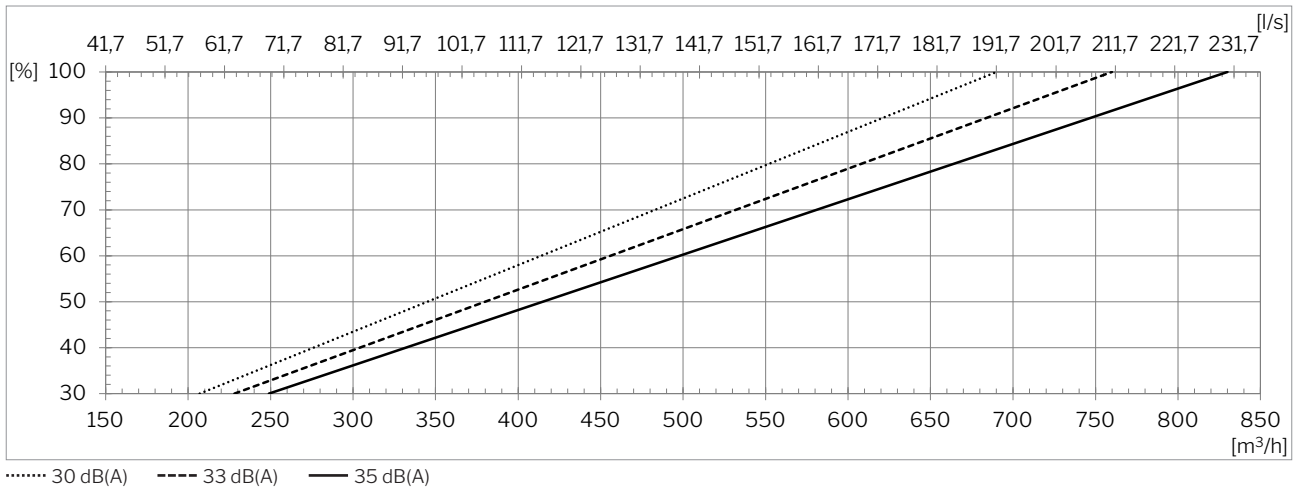

### Kapacitet med ePM<sub>1</sub> 55% / ePM<sub>10</sub> 75% filtre<sup>1</sup>:

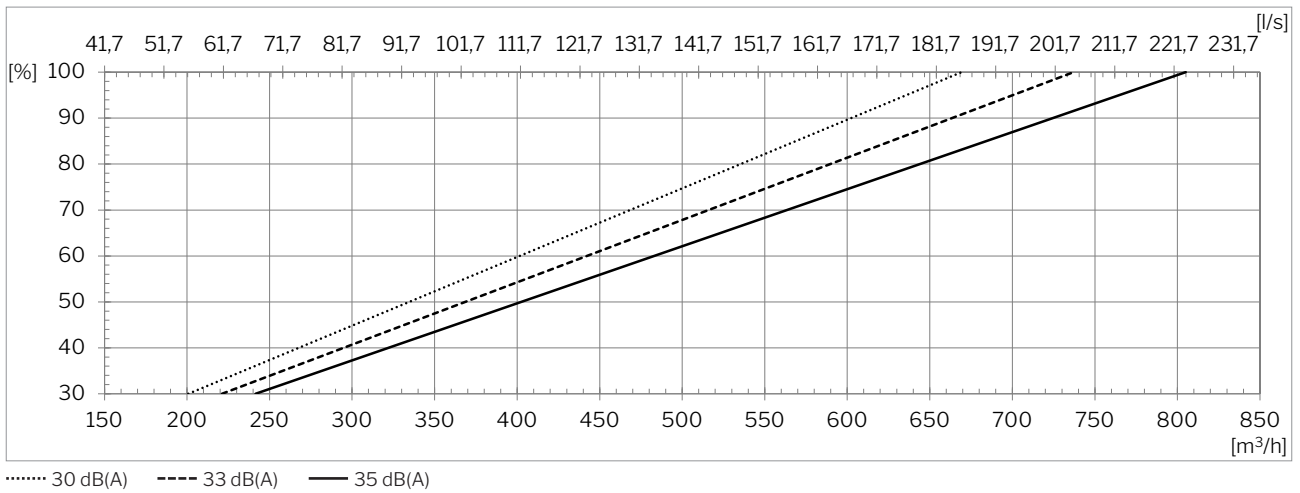


### Kapacitet med ePM<sub>1</sub> 80% / ePM<sub>10</sub> 75% filtre<sup>1</sup>:

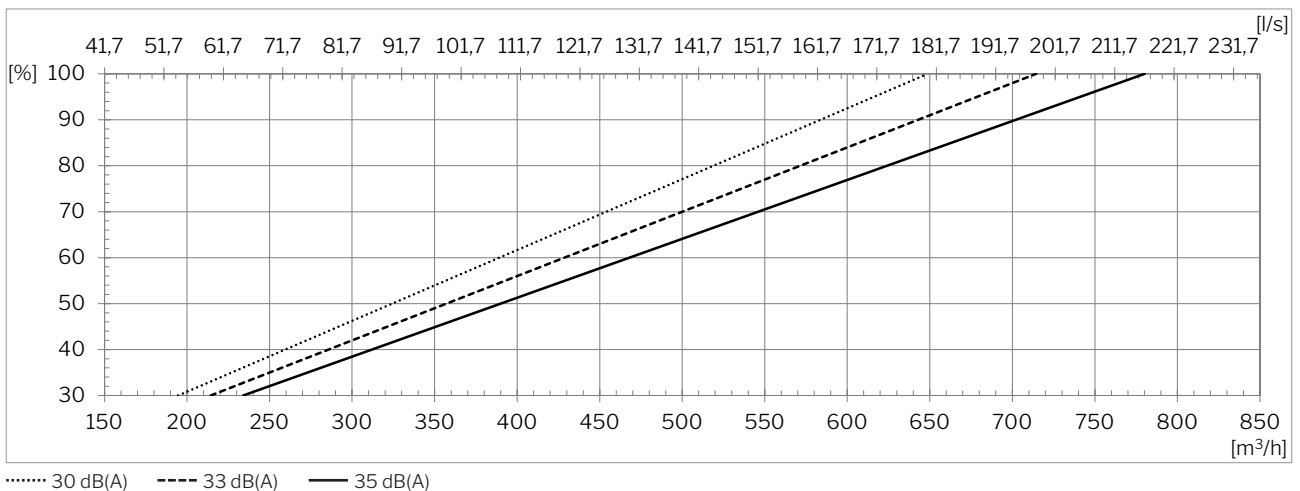


<sup>1</sup> Målinger er foretaget ved normal drift i en standardindbygningssituation med af Airmaster anbefalede vægriste Ø315 mm.

**Lydtryk<sup>2</sup> L<sub>p,eq</sub>:**

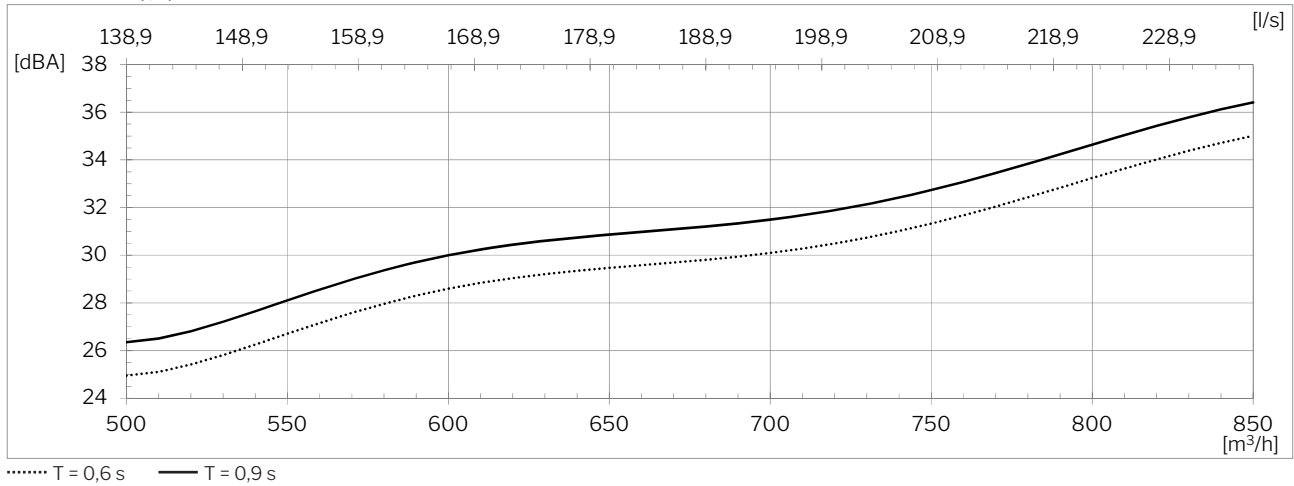


**Temperatureffektivitet, iht. EN 308:**

EN308 betingelser: Balanceret drift; Rumluft: 25 °C, 28 % RH; Udeluft: 5 °C, 50 % RH.

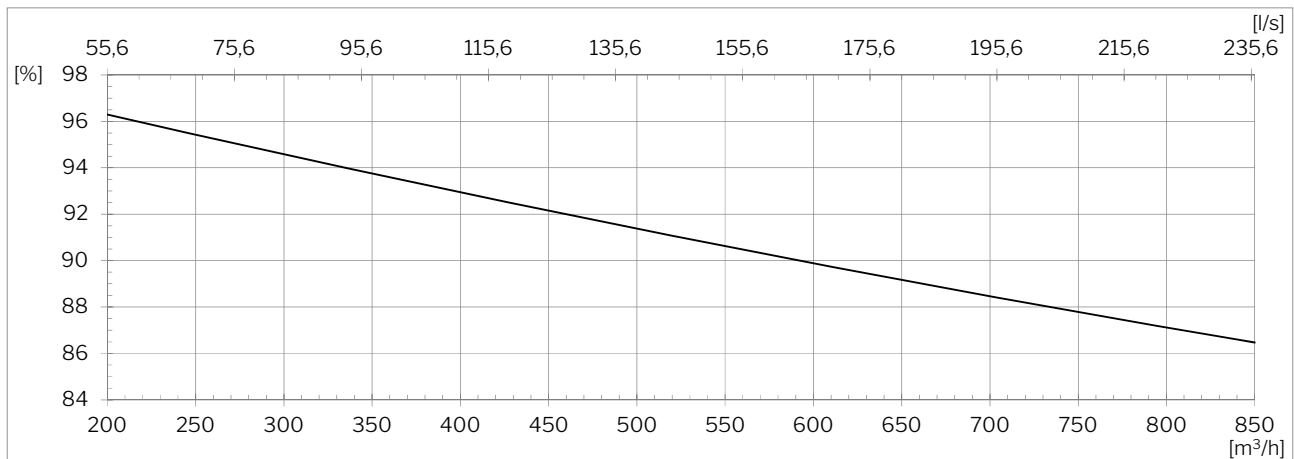


**Effektforbrug<sup>3</sup>:**

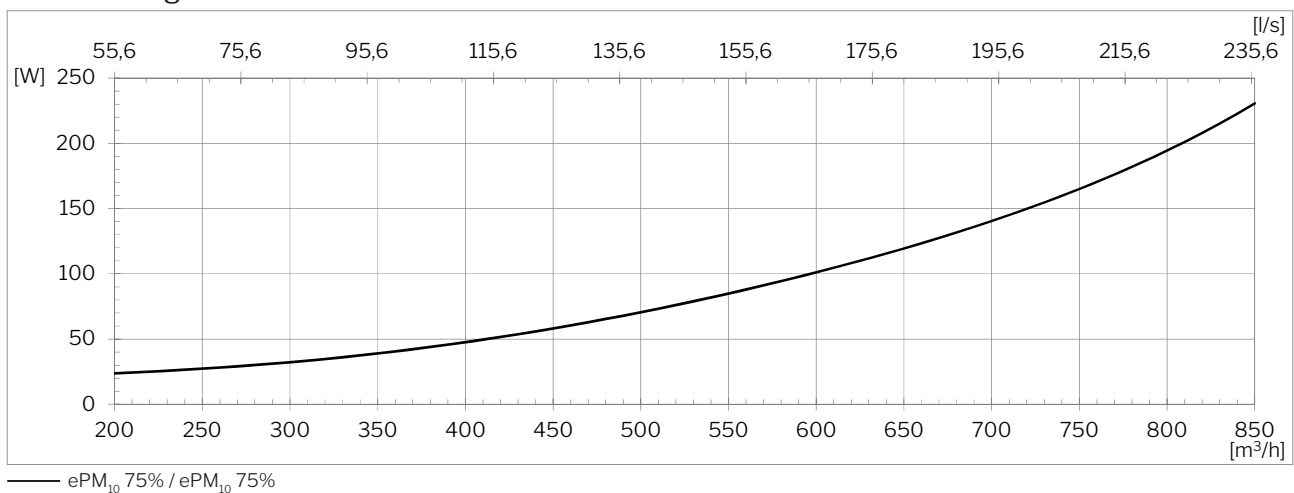


<sup>2</sup> Lydtryk L<sub>p,eq</sub> er målt ved 1,2 m højde med 1 m vandret afstand fra anlæg i et rum på 200 m<sup>3</sup> ved en efterklangstid på T = 0,6 s, eller tilsvarende ved en rumdæmpning på 7,5 dB.

<sup>3</sup> Målinger er fortaget ved normal drift i en standardindbygningssituation med af Airmaster anbefalede vægriste Ø315 mm.

**SEL 4:**

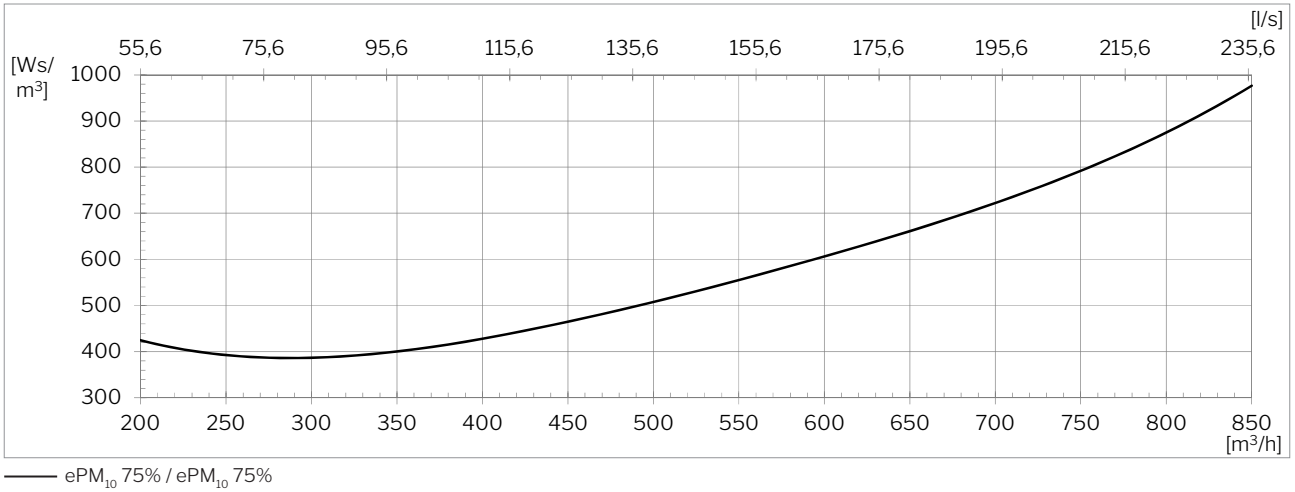

**Ekstern tryktab:**

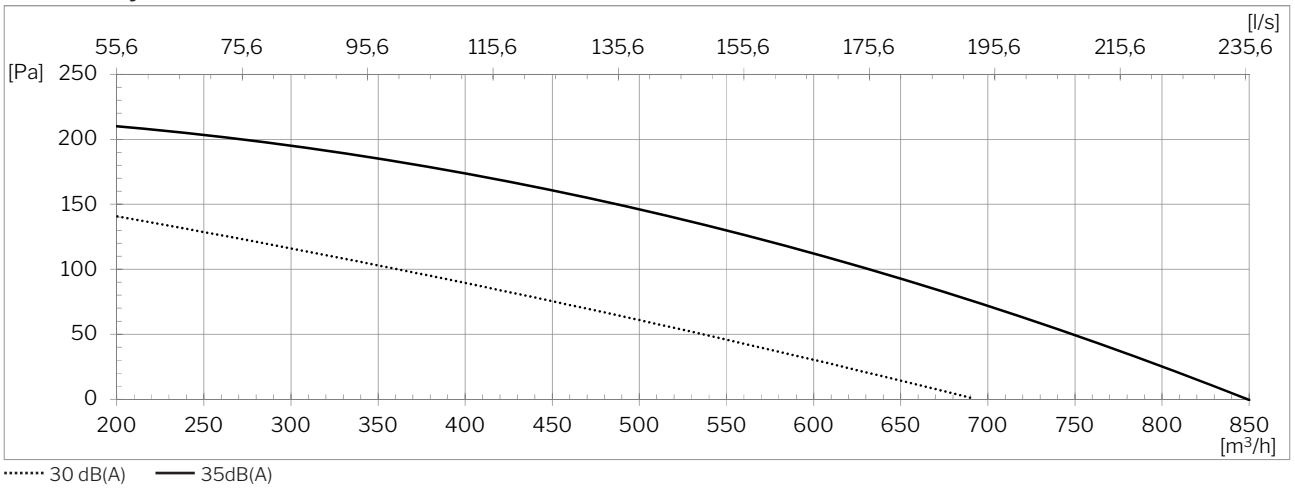

<sup>4</sup> Målinger er fortaget ved normal drift i en standardindbygningssituation med af Airmaster anbefalede vægriste Ø315 mm.