



Datablad AM 500


Kapacitet med ePM₁₀ 50% / ePM₁₀ 50% filtre¹:

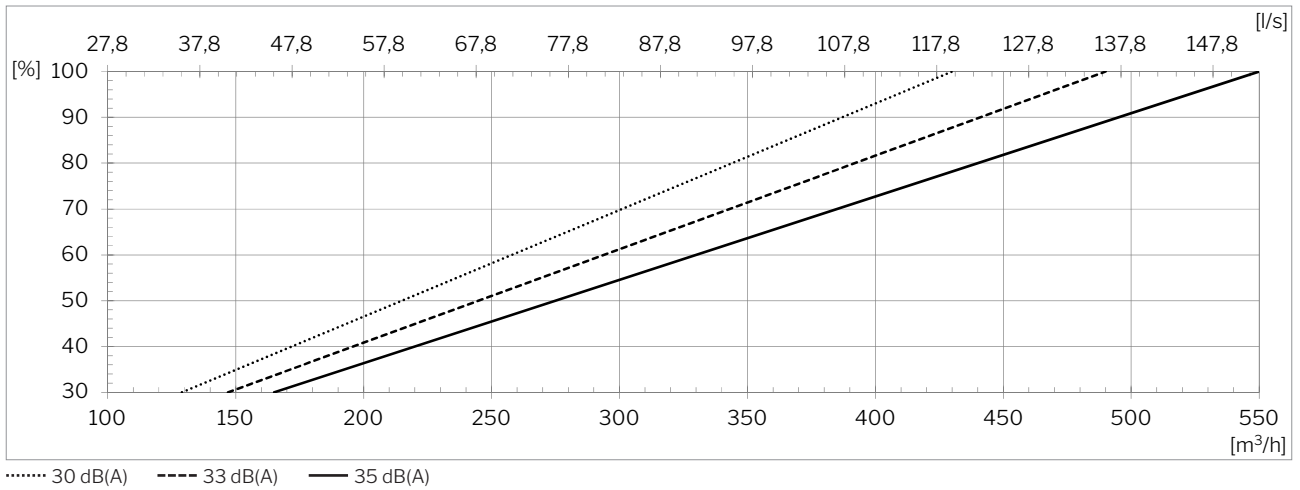

Kapacitet med ePM₁ 55% / ePM₁₀ 50% filtre¹:

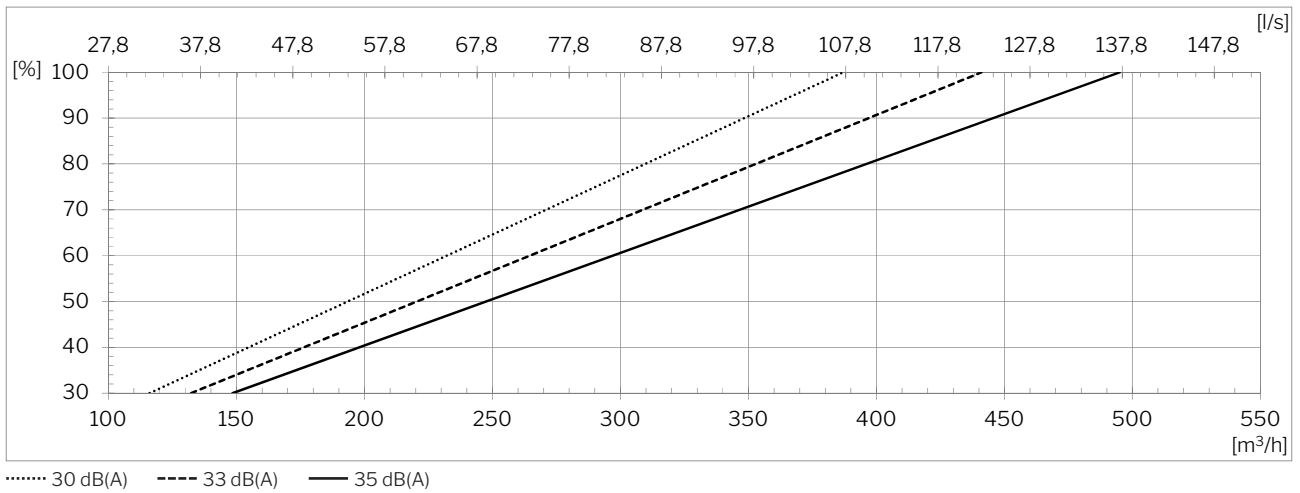


Kapacitet med ePM₁ 80% / ePM₁₀ 50% filtre¹:

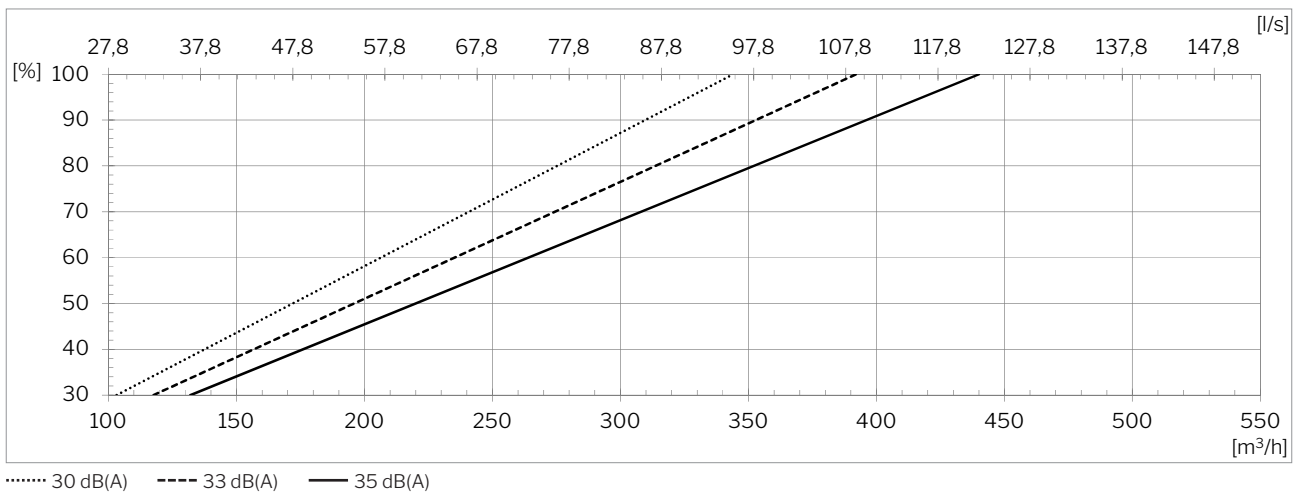


¹ Målinger er foretaget ved normal drift i en standardindbygningssituation med af Airmaster anbefalede vægriste Ø250 mm.

Lydtryk ² L_{p,eq}:

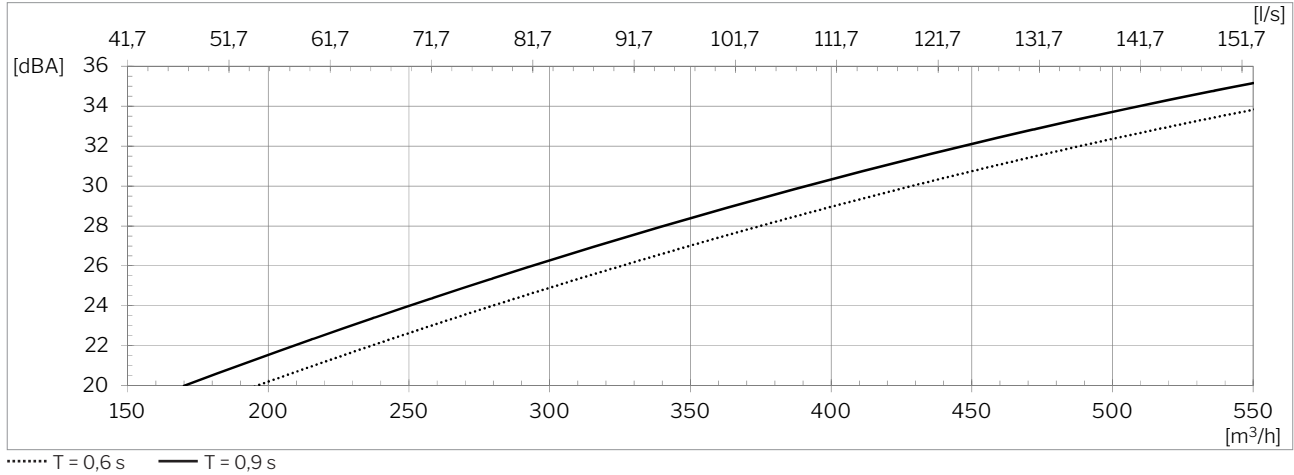


Temperatureffektivitet, iht. EN 308:

EN308 betingelser: Balanceret drift; Rumluft: 25 °C, 28 % RH; Udeluft: 5 °C, 50 % RH.

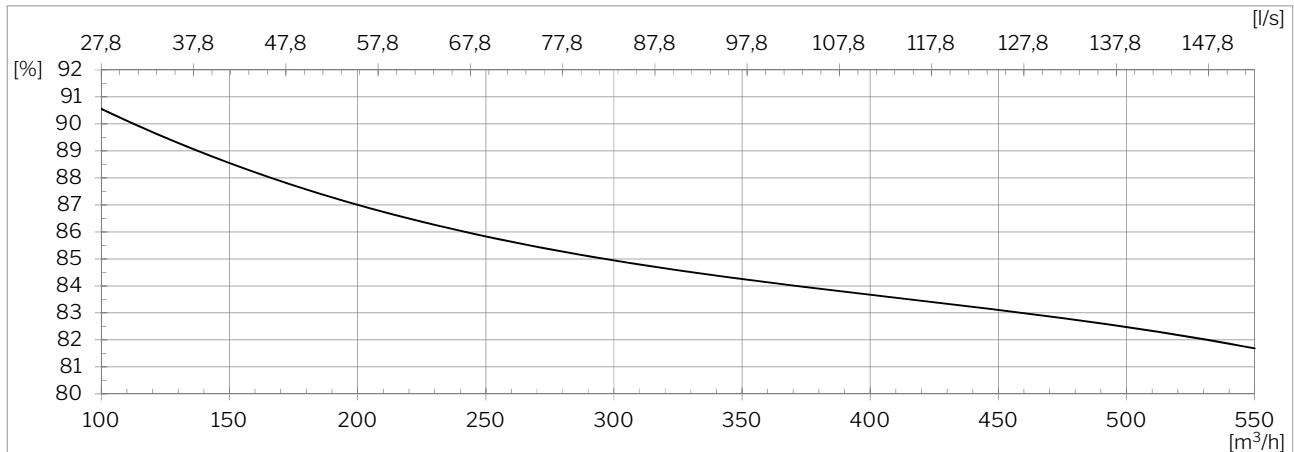

Effektforbrug ³:

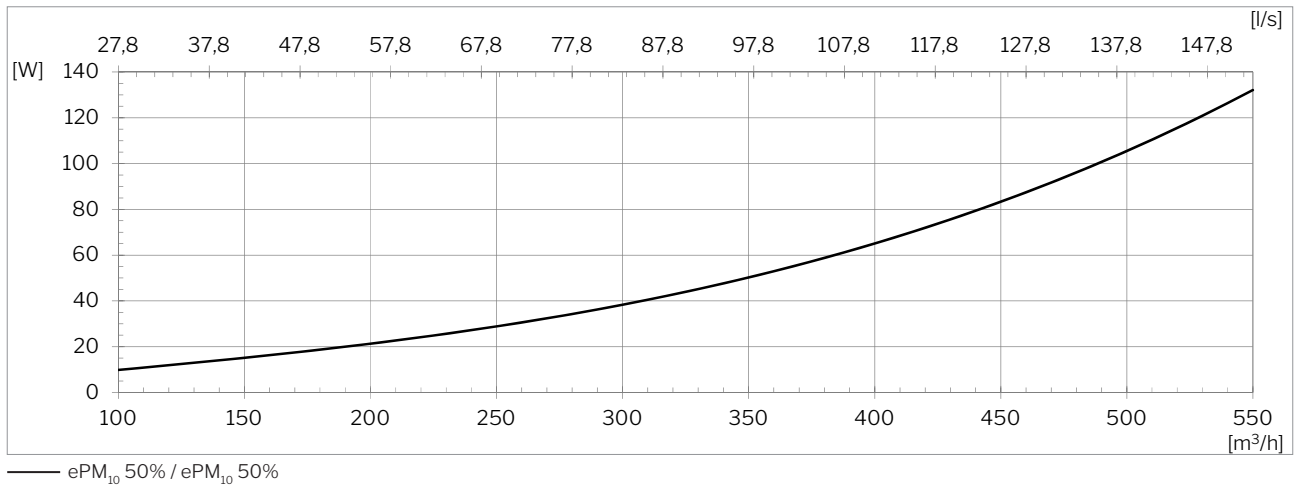


— ePM₁₀ 50% / ePM₁₀ 50%


² Lydtryk L_{p,eq} er målt ved 1,2 m højde med 1 m vandret afstand fra anlæg i et rum på 200 m³ ved en efterklangstid på T = 0,6 s, eller tilsvarende ved en rumdæmpning på 7,5 dB.

³ Målinger er fortaget ved normal drift i en standardindbygningssituation med af Airmaster anbefalede vægriste Ø250 mm.

SEL 4:

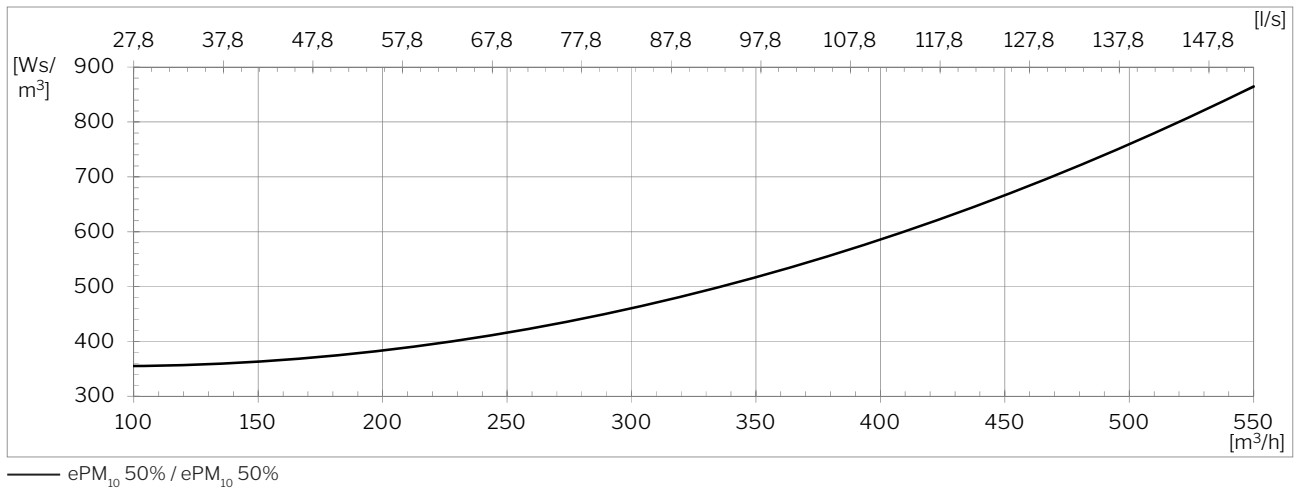

Ekstern tryktab:

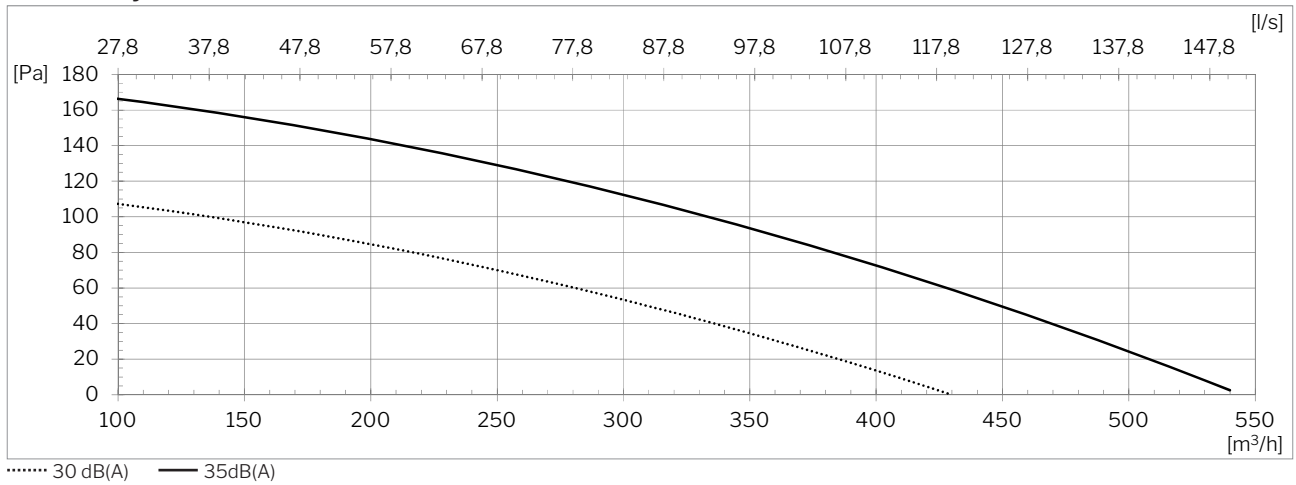

⁴ Målinger er fortaget ved normal drift i en standardindbygningssituation med af Airmaster anbefalede vægriste Ø250 mm.