



Datablad AM 900

Fortrængning


Tekniske data	Filterklasse	30 dB(A)	33 dB(A)	35 dB(A)
Maksimal kapacitet ¹	ePM ₁₀ 50%	650 m ³ /h	725 m ³ /h	800 m ³ /h
	ePM ₁ 55%	631 m ³ /h	703 m ³ /h	776 m ³ /h
	ePM ₁ 80%	611 m ³ /h	682 m ³ /h	752 m ³ /h
Nærzone (0,2 m/s) ²		ca. 1,2 m v. 650 m ³ /h		ca. 1,5 m v. 800 m ³ /h
Tilluftfilter		ePM ₁₀ 50%, ePM ₁ 55% eller ePM ₁ 80%		
Fraluftfilter		ePM ₁₀ 50%		
Dimensioner (BxHxD)		800 x 2323 x 687 mm		
Minimum loftshøjde		2490 mm		
Vægt, standardanlæg komplet		180 kg		
Farve kabinet		RAL 9010		
Modstrømsvarmeveksler		3 stk. PET (Polyetylentereftalat)		
Tæthedsklasse (luftlækage) jf. EN1886/EN13141-7		Klasse L2 / A1		
Tæthedsklasse lukkespjæld jf. EN1751		Klasse 3		
Kapslingsklasse		IP 10		
Kanaltilslutning		Ø315 mm		
Kondenspumpe (Kapacitet ; Løftehøjde ved 5 l/h)		10 l/h ; 6 m		
Kondensafløb indvendig/udvendig		Ø6 mm / Ø9 mm		
Forsyningsspænding		220-240V/50Hz, ~1N+PE		
Maksimal optaget effekt ¹		354 W		
Maksimal strøm ¹		2,76 A		
Effektfaktor		0,56		
Maksimal forsikring		16 A (1 fase, type B)		
Lækstrøm AC / DC		≤ 6mA		
Anbefalet fejlstrømsrelæ		Type B		
EI-varmefflade		Forvarmefflade	Eftervarmefflade	
Varmeeffekt		1500 W	1050 W	
Nominel strøm		6,5 A	4,4 A	
Termosikring, manuel reset		100 °C	100 °C	

¹ Alle målinger er foretaget ved normal drift i en standard indbygningssituation med Airmaster anbefalede vægriste, Airmaster Boomerain® Ø315.


² Nærzone ved armatur ved filterklasse: tilluft ePM₁₀ 50% | fraluft ePM₁₀ 50%.

³ Varmeeffekt ved maksimal kapacitet v. 35 dB(A), frem/retur temperatur 60/40°C og en væske flow på 111 l/h.


Kapacitet med ePM₁₀ 50% / ePM₁₀ 50% filtre ⁴

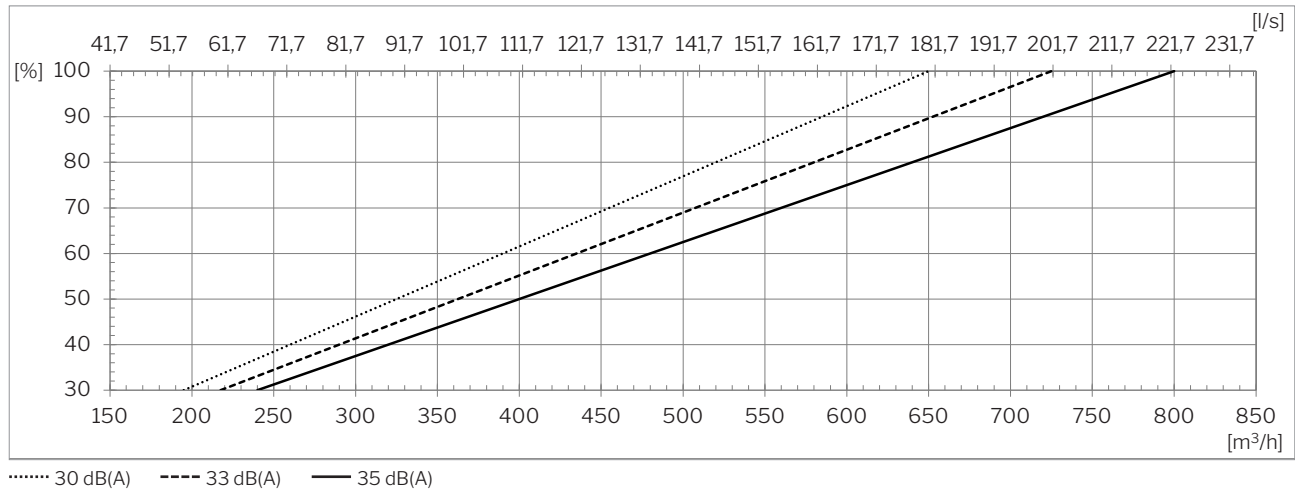

Kapacitet med ePM₁ 55% / ePM₁₀ 50% filtre ⁴

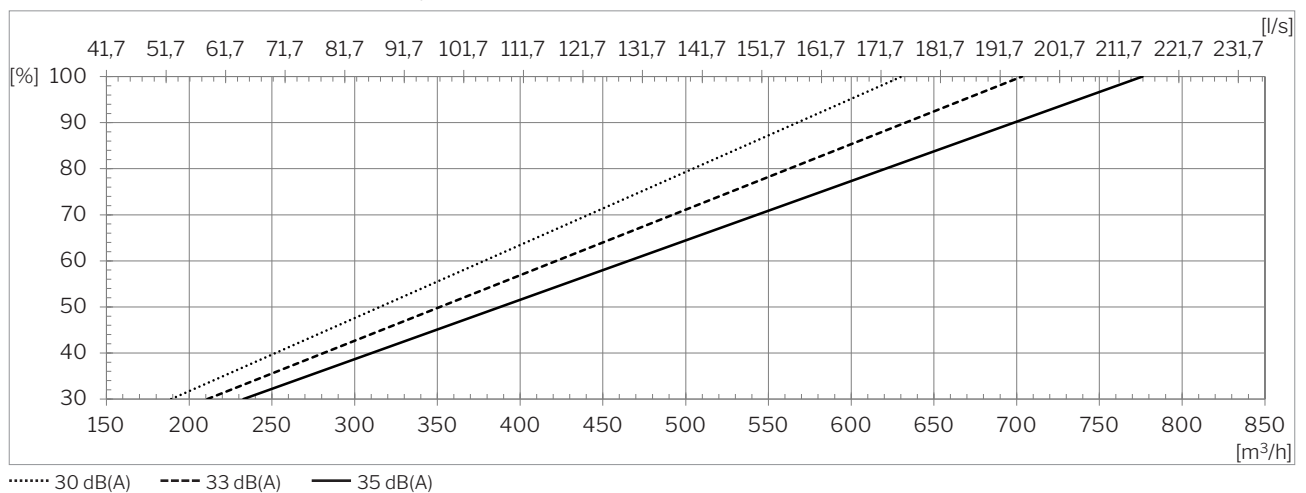


Kapacitet med ePM₁ 80% / ePM₁₀ 50% filtre ⁴

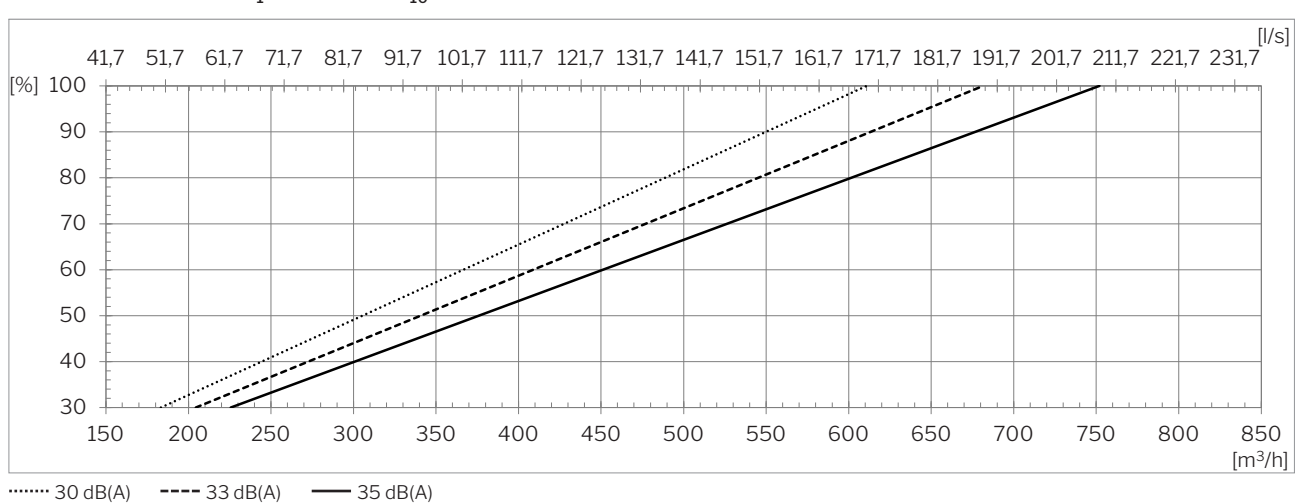


⁴ Alle målinger er foretaget ved normal drift i en standard indbygningssituation med Airmaster anbefalede vægriste, Airmaster Boomerain® Ø315.


Lydtryk $L_{pA,eq}$ iht. Airmaster referencesituation

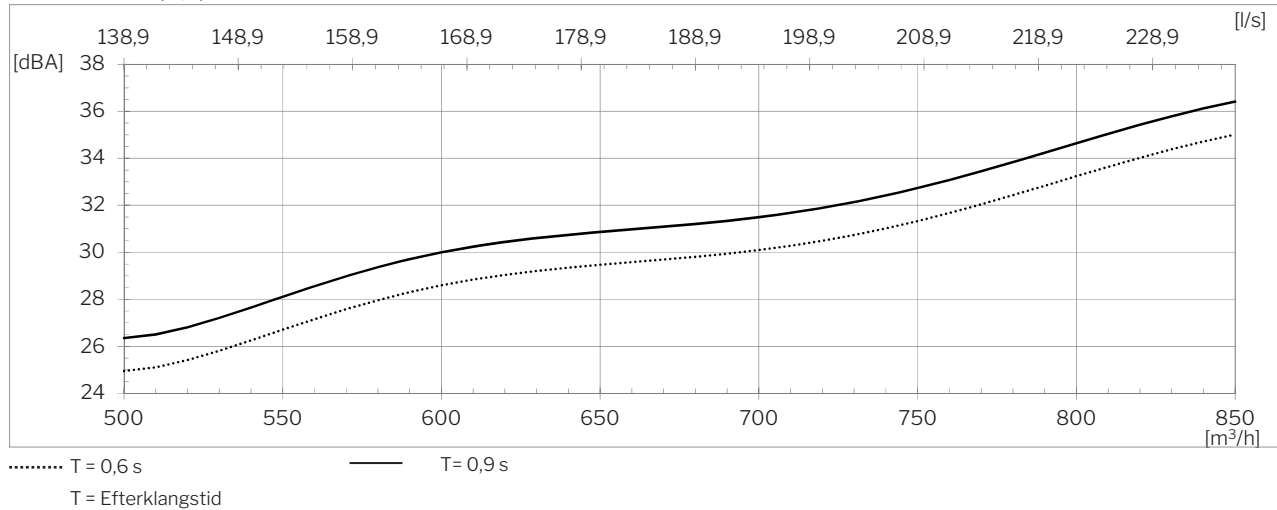

Temperatureffektivitet iht. EN 308

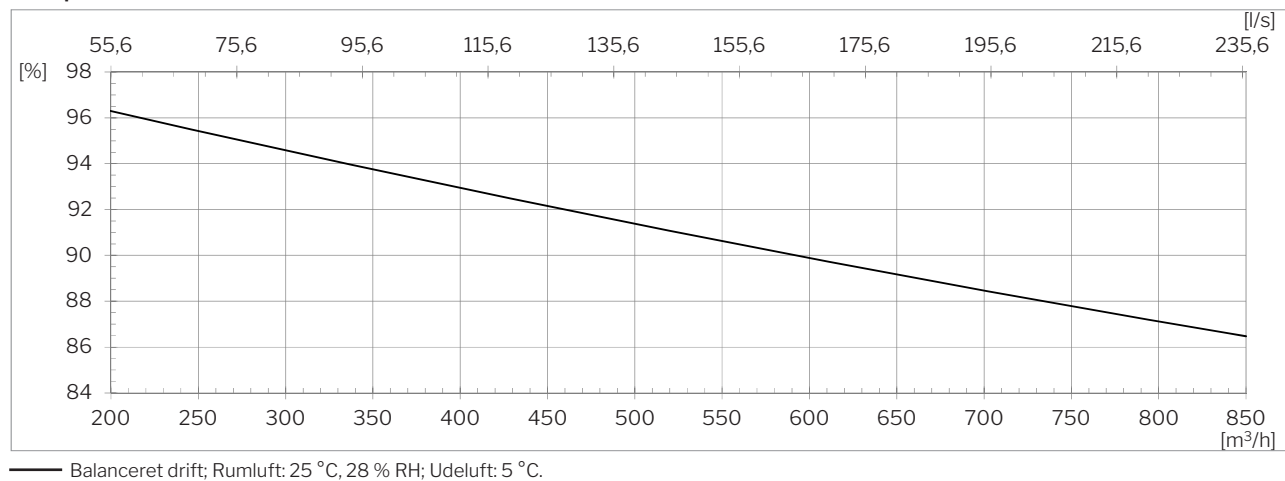


Effektforbrug⁶

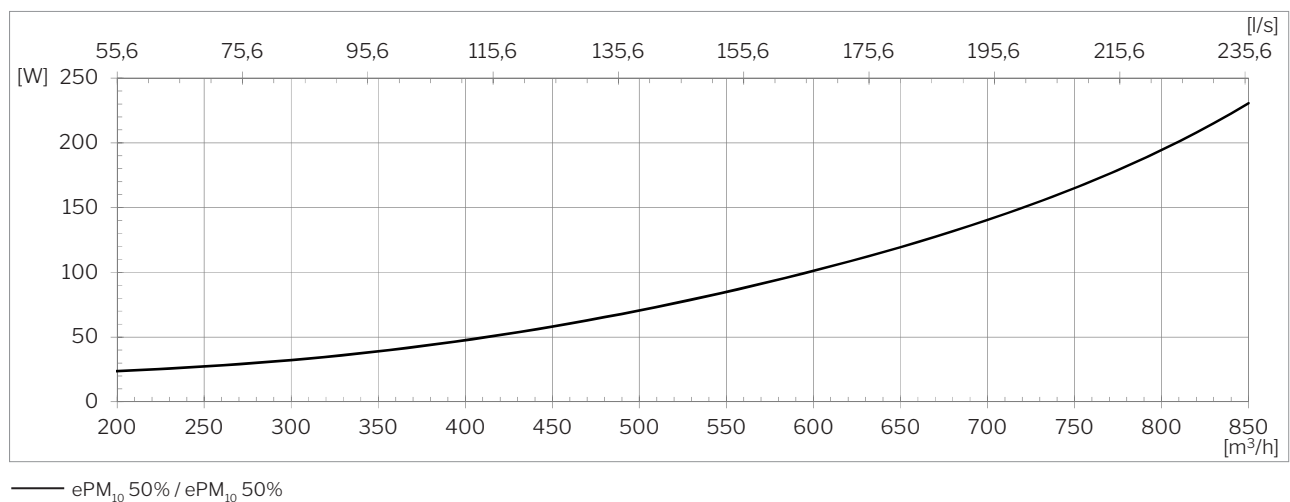


⁵ Lydtryk $L_{pA,eq}$ er målt ved 1,2 m højde med 1 m vandret afstand fra ventilationsanlægget i et rum på 200 m³ ved en efterklangstid på T = 0,6 s, eller tilsvarende ved en rumdæmpning på 7,5 dB.

⁶ Alle målinger er foretaget ved normal drift i en standard indbygningssituation ved filterklasse, tilluft/fraluft: ePM10 50% / ePM10 50% med Airmaster anbefalede vægriste, Airmaster Boomerain® Ø315.

SEL ⁷

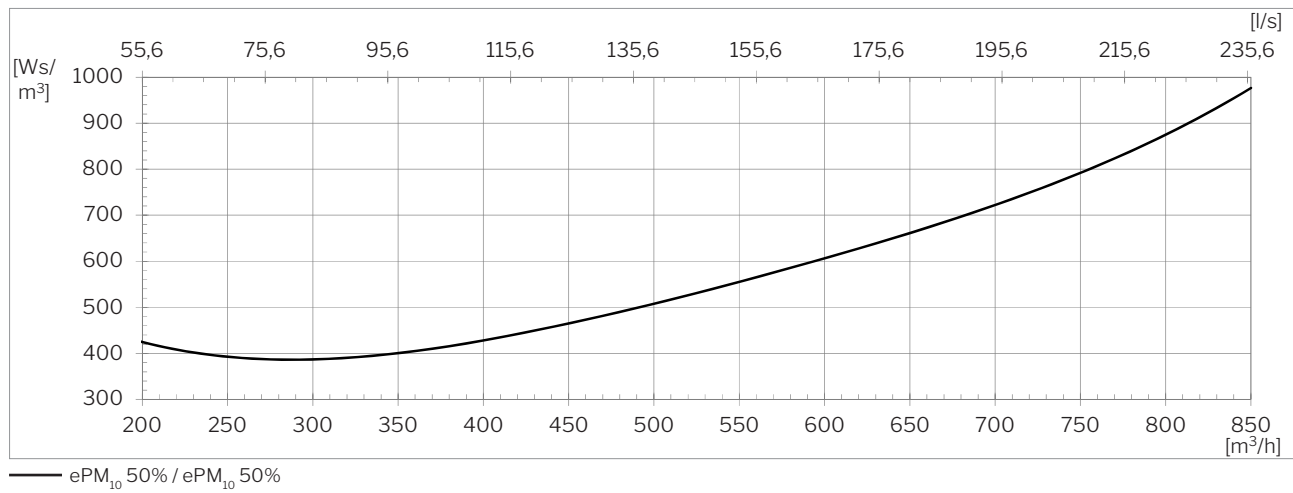


Eksternt tryktab ⁷

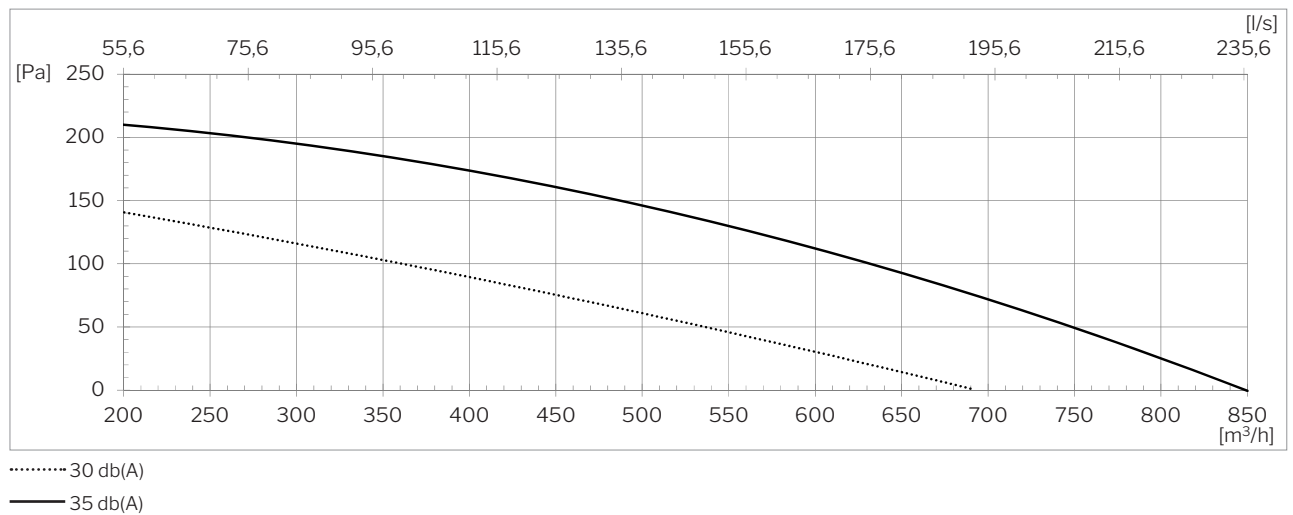

⁷ Alle målinger er foretaget ved normal drift i en standard indbygningssituation ved filterklasse, tilluft/fraluft: $\text{ePM}_{10} 50\% / \text{ePM}_{10} 50\%$ med Airmaster anbefalede vægriste, Airmaster Boomerain® Ø315.

Nærzone⁸ - fortrængning

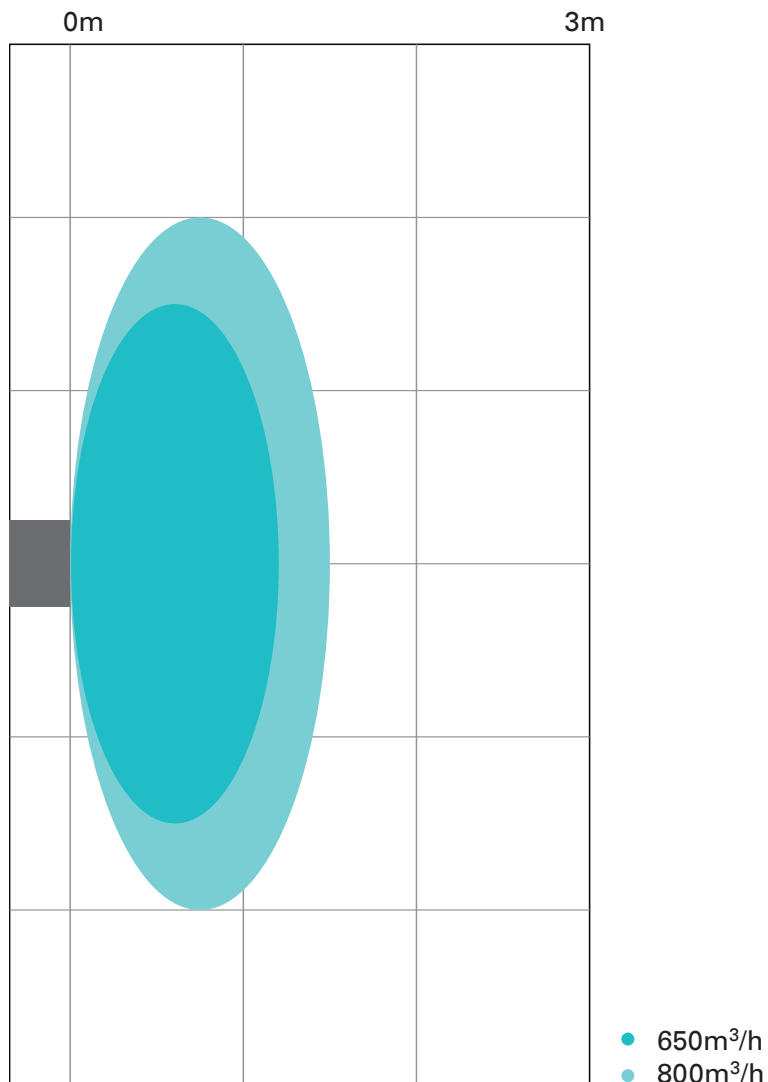


⁸ Resultatet er gældende for en undertemperatur på indblæsningsluften på 3-5 °C.

Versionsoversigt


AM 900



HD

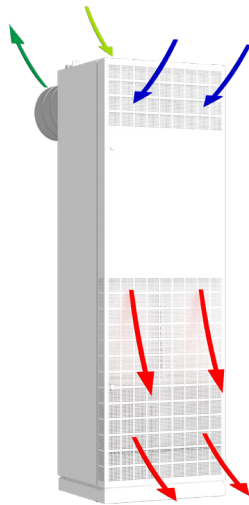

VD

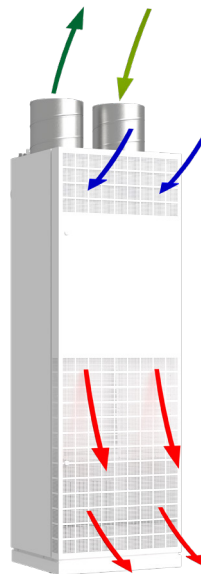


Standard og optioner

Modstrømsvarmeveksler (PET)	x
Entalpi modstrømsvarmeveksler (Polymermembran)	o
Kombinations modstrømsvarmeveksler (Polymermembran)	o
Motoriseret bypass	x
Motoriseret tilluftsspjæld	x
Motoriseret fraluftsspjæld	x
Kapacitiv return for motoriseret spjæld	▪
El-forvarmevlade	▪
El-eftervarmevlade	▪
Kondenspumpe	▪
PIR/bevægelsessensor (vægmonteret)	▪
CO ₂ -sensor (vægmonteret)	▪
CO ₂ -sensor (indbygget)	▪
TVOC-sensor (indbygget)	▪
CO ₂ -/TVOC-sensor (indbygget)	▪
Hygrostat (vægmonteret)	o

Energimåler	▪
Tilluftsfilter ePM ₁₀ 50%	▪
Tilluftsfilter ePM ₁ 55%	▪
Tilluftsfilter ePM ₁ 80%	○
Fraluftsfilter ePM ₁₀ 50%	×
Betjeningspanel Airlinq® Viva	▪
Betjeningspanel Airlinq® Orbit	▪
Airmaster Airlinq® Online	▪
Airlinq® Online API	▪
Airlinq® BMS	▪
LON® modul	○
KNX® modul	○
MODBUS® RTU RS485 modul	▪
BACnet™ MS/TP modul	▪
BACnet™ /IP modul	▪

X : Standard ■ : Option o : Specialvare (ikke lagervare)

Principdiagram - fortrængning

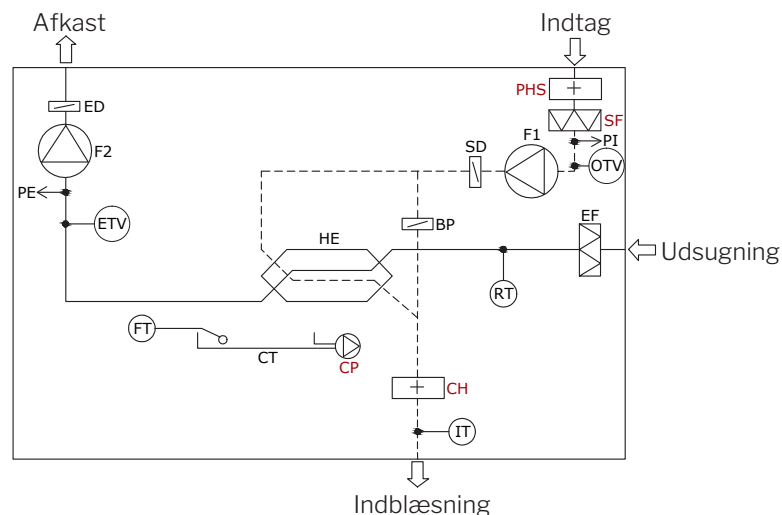

Komponentbetegnelse

BP	Bypassspjæld (motorstyret)
CH	Elektrisk eftervarmeplate (option)
CP	Kondenspumpe (option)
CT	Kondensbakke
ED	Afkastspjæld (motorstyret)
EF	Fraluftsfilter

ETV	Afkasttemperaturføler ventilation
FT	Svømmer
F1	Tilluftsventilator
F2	Fraluftsventilator
HE	Modstrømsvarmeveksler
IT	Indblæsningstemperaturføler
OTV	Udetemperaturføler ventilation

PE	Flowmåling, fraluft
PHS	Elektrisk forvarmeblade (option)
PI	Flowmåling, tilluft
RT	Rumtemperaturføler
SD	Tilluftsspjæld (motorstyret)
SF	Tilluftsfiler (option)