

Datablad AM 150

Tekniske data	Filterklasse	30 dB(A)	35 dB(A)	Boost
Maksimal kapacitet ^a	ePM ₁₀ 50%	106 m ³ /h	146 m ³ /h	225 m ³ /h
	ePM ₁ 55%	84 m ³ /h	117 m ³ /h	206 m ³ /h
	ePM ₁ 80%	80 m ³ /h	108 m ³ /h	190 m ³ /h
Kastelængde (0,2 m/s) ^b	ePM ₁₀ 50%	2,4 m	3,4 m	4,6 m
	ePM ₁ 55%	2,0 m	2,7 m	4,2 m
	ePM ₁ 80%	1,9 m	2,5 m	3,8 m
Tilluftfilter	ePM ₁₀ 50%, ePM ₁ 55% eller ePM ₁ 80%			
Fraluftfilter	ePM ₁₀ 50%			
Dimensioner (BxDxH)	1170 x 572 x 261 mm			
Vægt, standardanlæg komplet	53 kg			
Vægt, kabinet	40 kg			
Vægt, bundplade	13 kg			
Farve kabinet	RAL 9010 (hvid)			
Modstrømsvarmeveksler	Aluminium			
Energiklasse jf. EU-forordning nr. 1254	SEC-Klasse A			
Tæthedsklasse (luftlækage) jf. EN1886/EN13141-7	Klasse L1 / Klasse A1			
Tæthedsklasse lukkespænd jf. EN1751	Klasse 3			
Kapslingsklasse	IP 1x			
Kanaltilslutning (Indtag og afkast)	Ø160 mm			
Kondenspumpe (Kapacitet/Løftehøjde ved 5 l/h)	10 l/h / 6 m			
Kondensafløb indvendig/udvendig	Ø4 mm / Ø6 mm			
Forsyningsspænding	220-240V/50Hz, ~1N+PE			
Maksimal effekt	204 W			
Maksimal strøm	1,87 A			
Effektfaktor	0,48			
Maksimal forsikring	13 A, 1 fase, type B. CC modul: Type C skal benyttes.			
Lækstrøm AC / DC	≤ 0,52 mA / ≤ 0,0007 mA			
Anbefalet fejlstrømsrelæ	Type F / Type B CC modul: Type B skal benyttes.			

EI-varmeblade


Varmeeffekt	500 W	1000 W ^c
Nominel strøm	2,17 A	4,35 A
Termosikring, manuel reset	100 °C	100 °C

^a Alle målinger er foretaget ved normal drift i en standard indbygningssituation med Airmaster anbefalede vægriste i et testrum med dimensioner 4,0 m x 4,0 m x 2,5 m med en rumdæmpning på 7,5 dB. Ved større rum, fx 8,0 m x 10,0 m x 2,5 m skal der fratrækkes 2 dB, dvs. lydtrykniveau for 2 dB højere kan benyttes.


^b Kastelængden er målt med 2 °C underkølet indblæsning ved standardindstilling af indblæsningsdiffuseren. Indstillingen kan tilpasses, se side 7.

^c Specialvare.


Kapacitet med ePM₁₀ 50% / ePM₁₀ 50% filtre

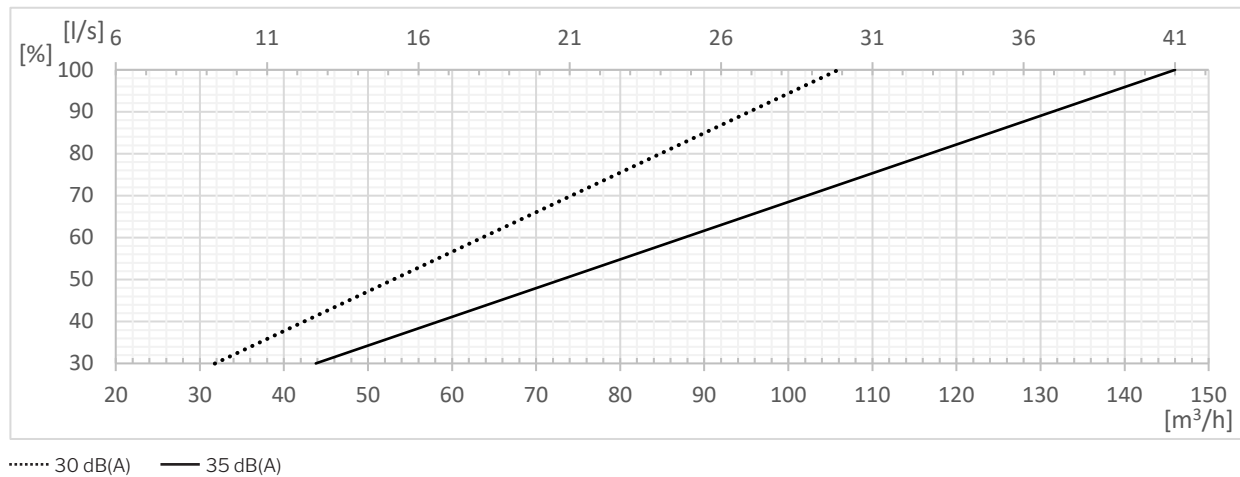


Kapacitet med ePM₁ 55% / ePM₁₀ 50% filtre

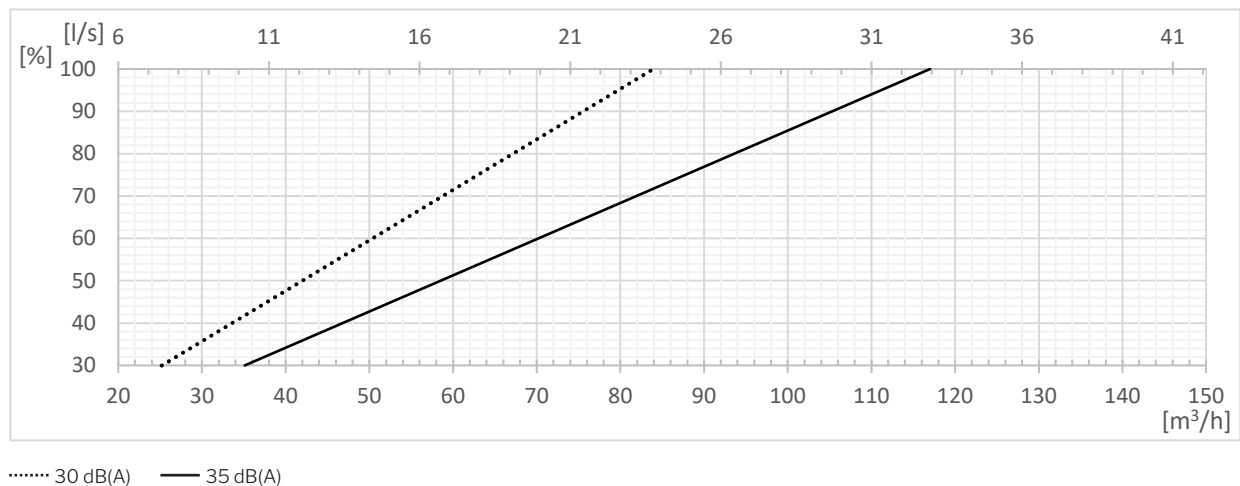


Kapacitet med ePM₁ 80% / ePM₁₀ 50% filtre

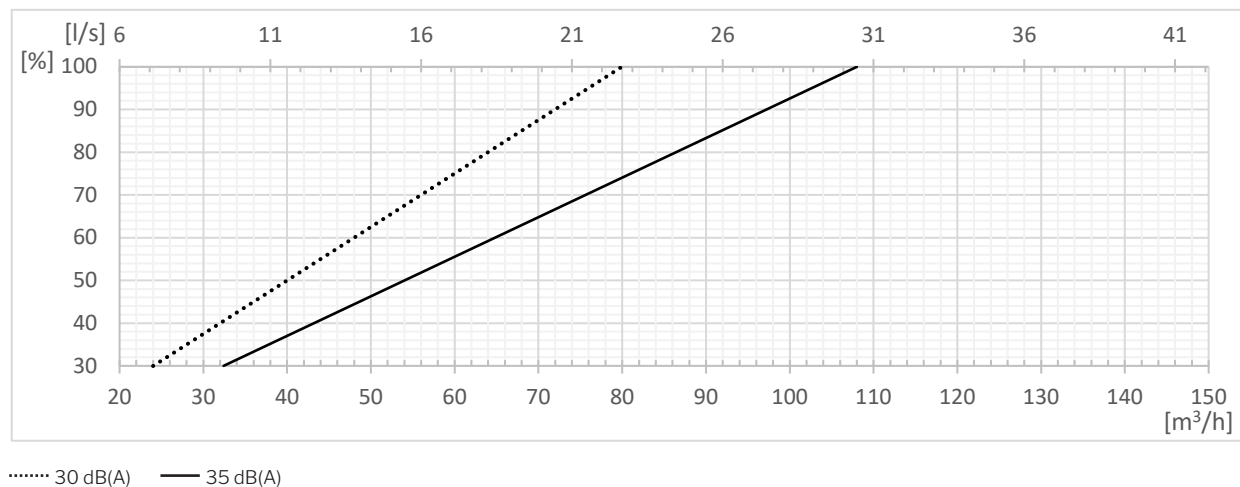

SEL med ePM₁₀ 50% / ePM₁₀ 50% filtre

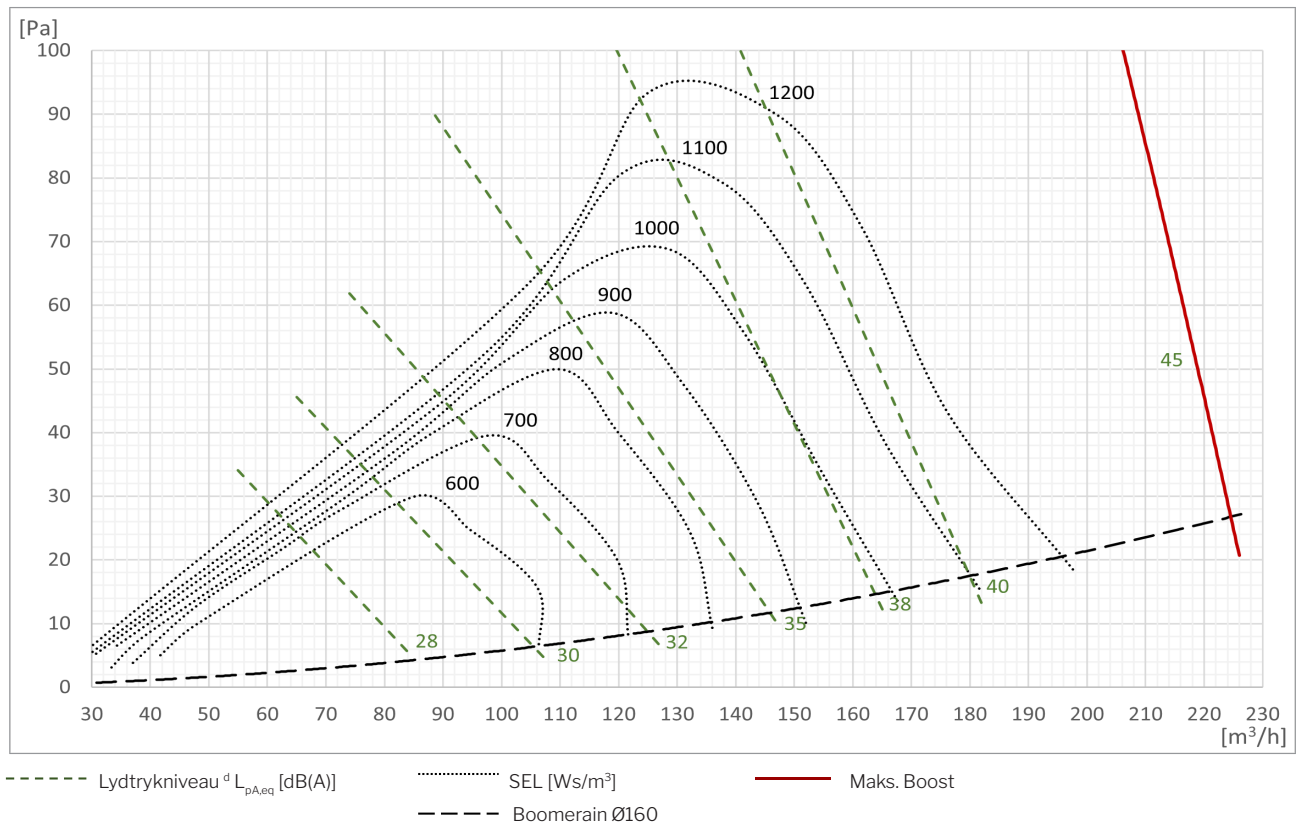


SEL med ePM₁ 55% / ePM₁₀ 50% filtre

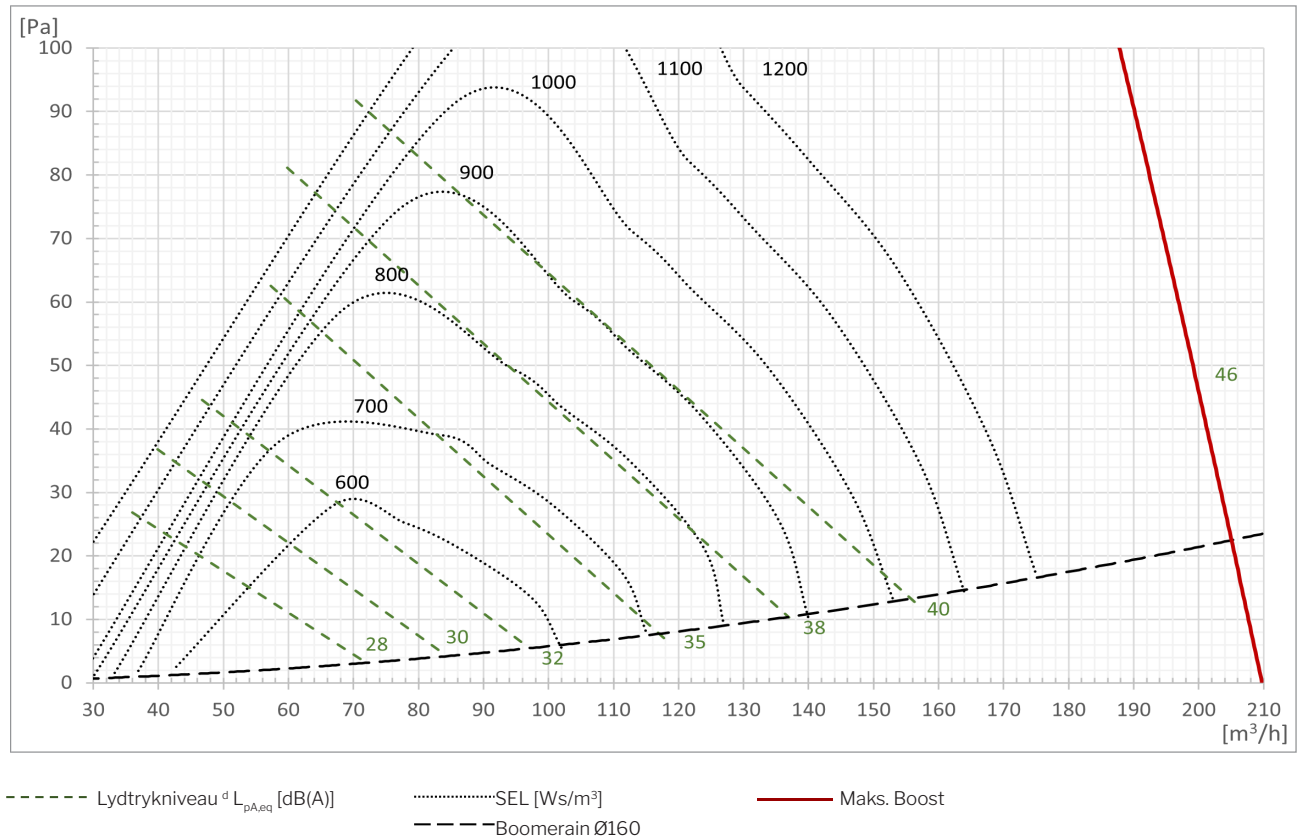


^d Lydtrykkniveauet $L_{pA,eq}$ er målt ved 1,2 m højde med 1 m vandret afstand fra ventilationsanlægget.


SEL med ePM₁ 80% / ePM₁₀ 50% filtre

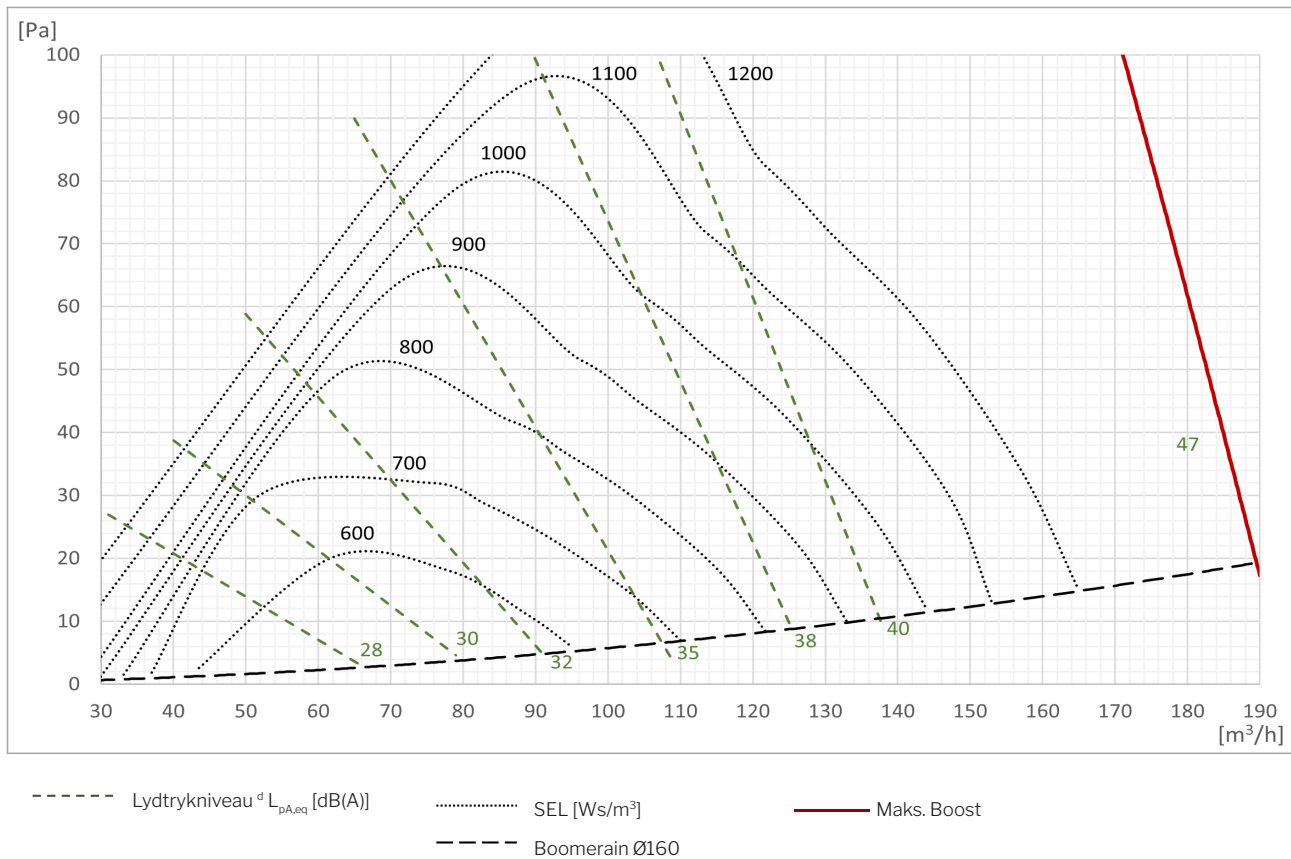


Lydtryk^e $L_{pA,eq}$ iht. Airmaster referencesituation

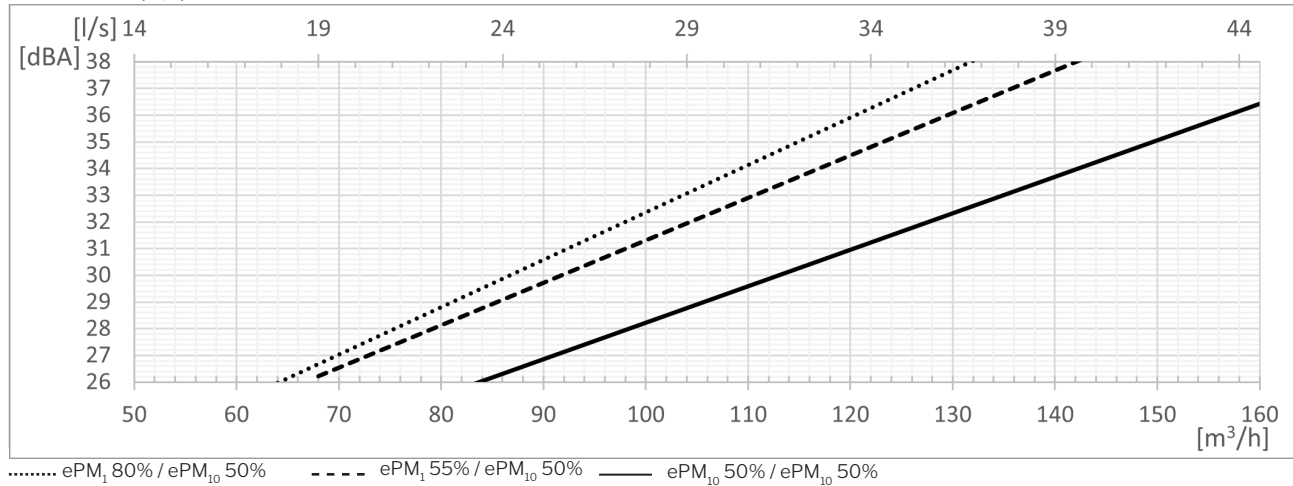

Temperatureffektivitet iht. EN 308

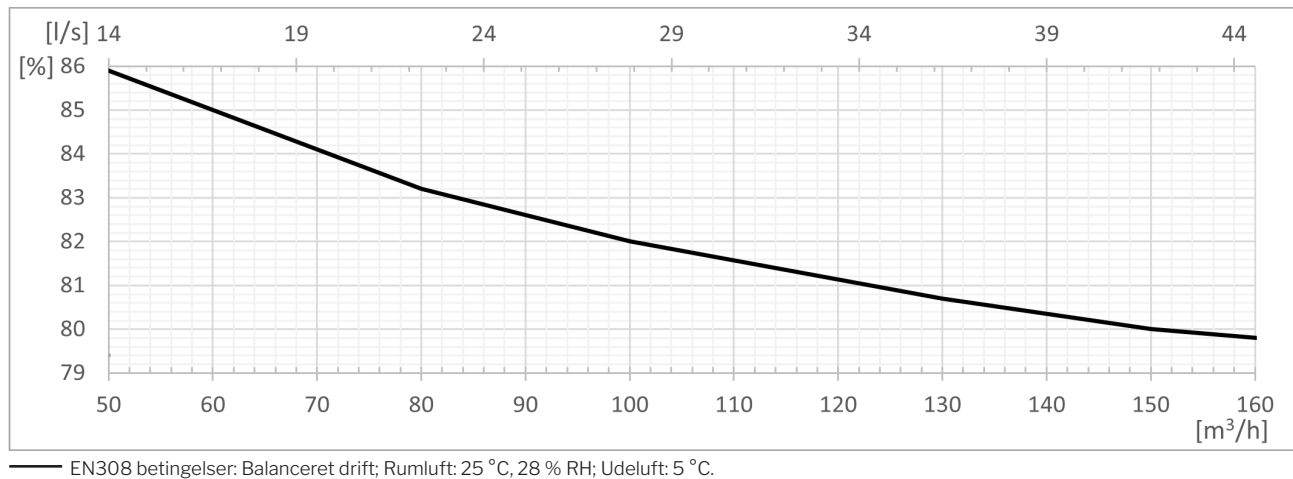


Effektforbrug

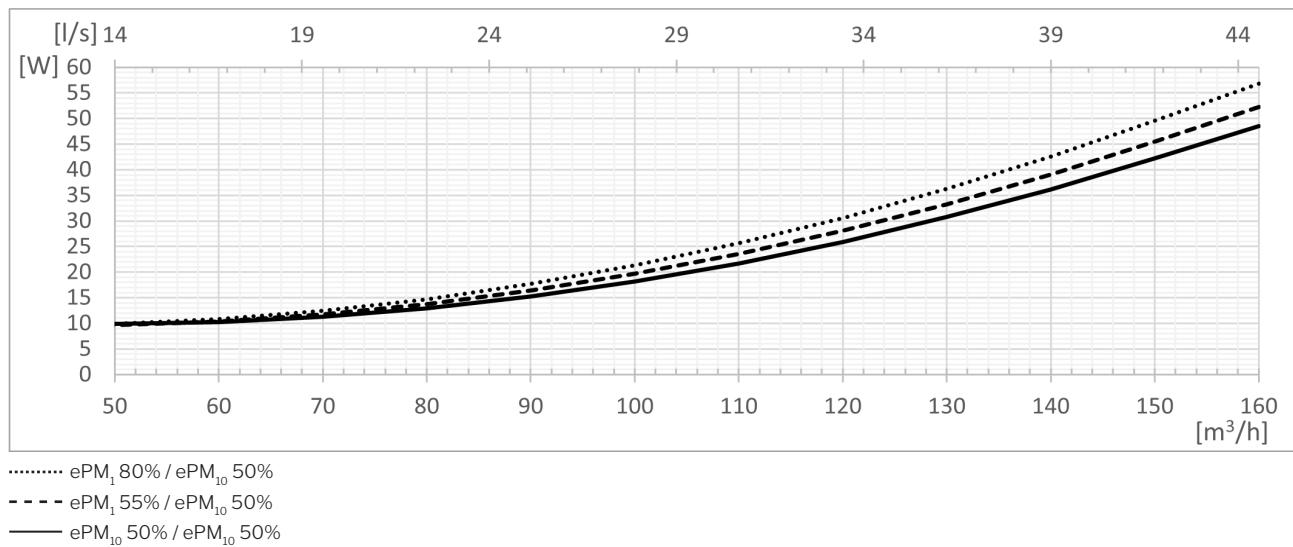


⁵ Lydtryk $L_{pA,eq}$ er målt ved 1,2 m højde med 1 m vandret afstand fra ventilationsanlægget.

SEL^f

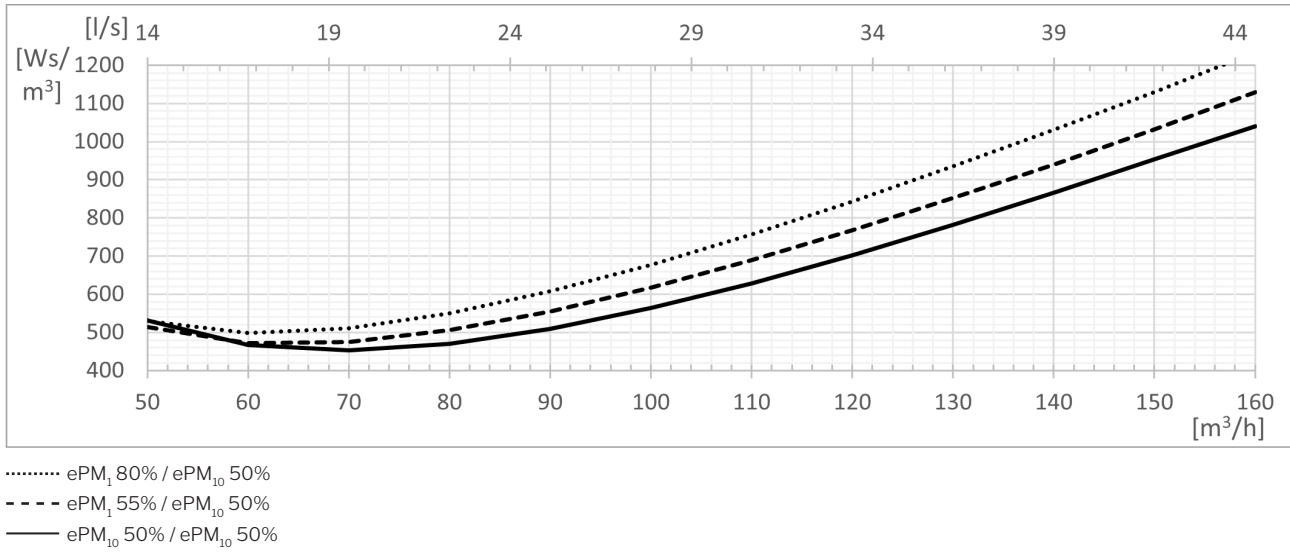


^f Ved beregning af SEL er medtaget effektforbrug til drift af ventilatorer, men ikke til styring, displaypanel, etc.

Kastelængde[§] (0,2 m/s)

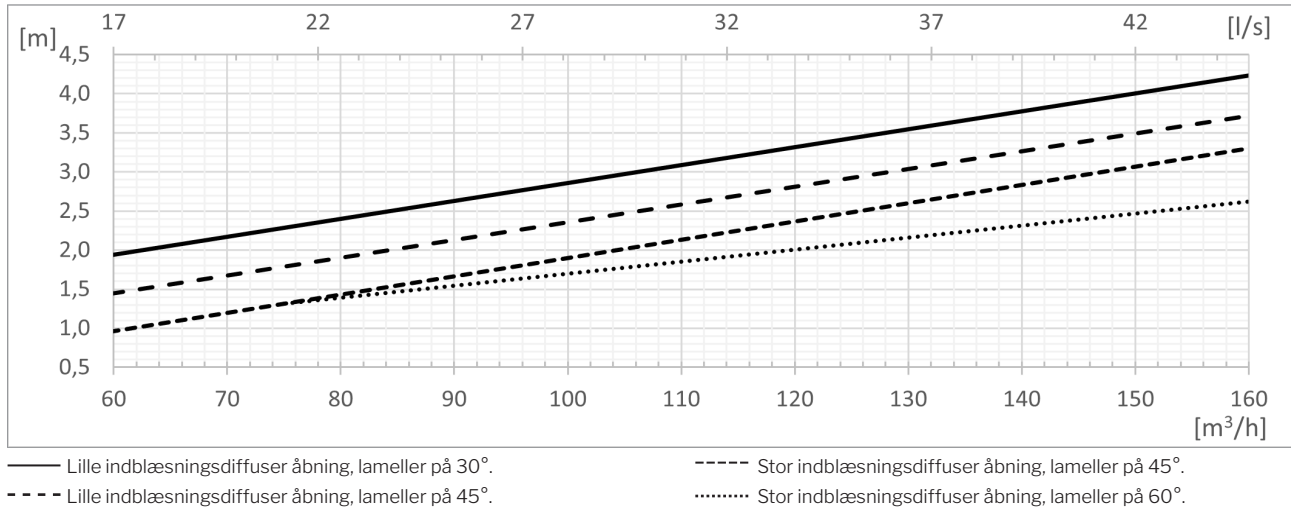

Lille og stor indblæsningsdiffuser åbning

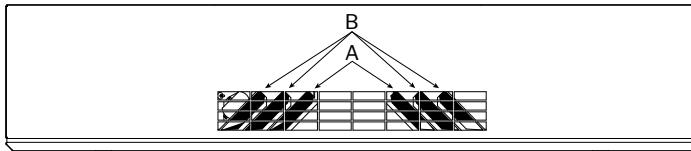


Lille indblæsningsdiffuser åbning:
 A er lukket, B er åbnet med x° .

Stor indblæsningsdiffuser åbning:
 A og B er åbnet med x° .

Standard leveringstilstand:

Lille indblæsningsdiffuser åbning, lameller på 45°.

Kastelængde og spredning, set fra oven.

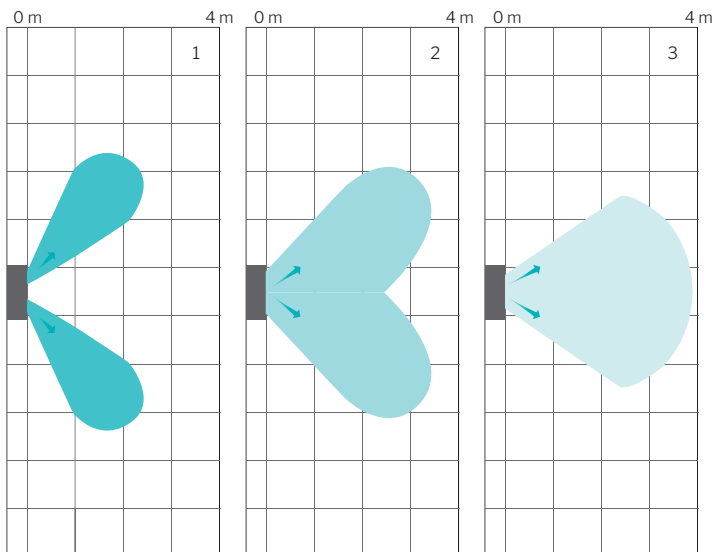


Ventilationsanlægget spreder indblæsningsluften afhængigt af lamelindstillinger.

Illustrationerne viser spredningsmønstret og kastelængden ved de forskellige lamelindstillinger og en luftmængde på 146 m³/h:

1. Stor indblæsningsdiffuser åbning, lameller på 60°.
2. Lille indblæsningsdiffuser åbning, lameller på 45°.
3. Lille indblæsningsdiffuser åbning, lameller på 30°.

En ændring af luftmængden har endvidere indflydelse på kastelængden.

Kastelængde, set fra siden.

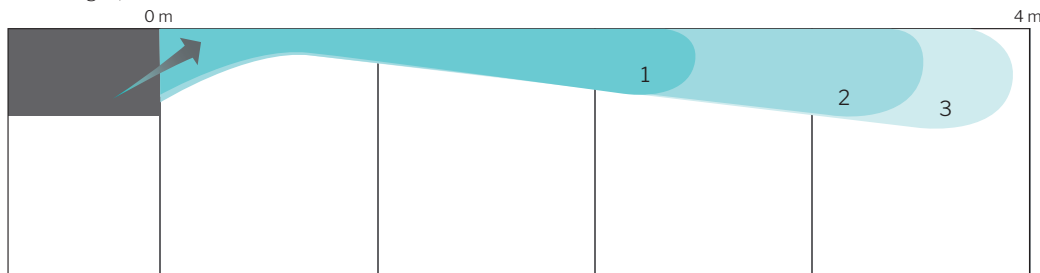


[§] Kastelængden er målt med 2 °C underkølet indblæsning.

Versionsoversigt AM 150


Placering afkast og indtag
» Bagud (**H**orizontal)

Placering indblæsning og udsugning
» I bunden (**B**ottom)
» Kanalført indblæsning (**D**ucted **I**nlet)
» Kanalført udsugning (**D**ucted **E**xtract)


Ophæng
» Væg-/loftophæng
» Loftramme (**C**eiling **F**rame)




HH BB

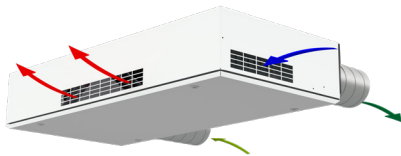


HHL BDE ⁱ

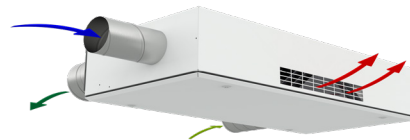

HH BDE

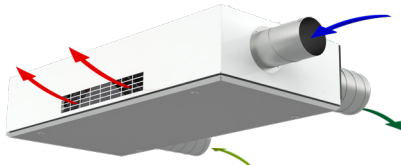


HHL BB ⁱ

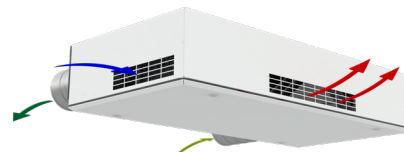

HH DIB ^h



HH DIDE ^h

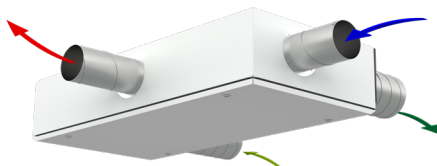

^h Specialvare
ⁱ L: Venstre model


Standard og optioner

Modstrømsvarmeveksler (PET)	x
Entalpi modstrømsvarmeveksler (Polymermembran)	o
Kombinations modstrømsvarmeveksler (Polymermembran)	o
Motoriseret bypass	x
Motoriseret tilluftsspjæld	x
Motoriseret fraluftsspjæld	x
EI-varmevlade/VPH ^j	▪
EI-forvarmevlade (ekstern)	o
Kondenspumpe	▪
Serviceafbryder	▪
Elektronisk fugtsensor (indbygget)	▪
PIR/bevægelsessensor (vægmonteret)	▪
PIR/bevægelsessensor (indbygget)	▪
CO ₂ -sensor (vægmonteret)	▪
CO ₂ -sensor (indbygget)	▪
Hygrostat (vægmonteret)	o
Energimåler	▪

Måleudtag	▪
Tilluftsfilter ePM ₁₀ 50%	▪
Tilluftsfilter ePM ₁ 55%	▪
Tilluftsfilter ePM ₁ 80%	o
Fraluftsfilter ePM ₁₀ 50%	x
Lysdiode (indikation driftstilstand)	x
Komfort kølemodul (undtagen HHL)	▪
Væg-/loftophæng	▪
Loftramme	▪
Betjeningstrykkontakt	▪
Betjeningspanel Viva	▪
Betjeningspanel Orbit	▪
Airmaster Airlinq® Online	▪
Airlinq® Online API	▪
Airlinq® BMS	▪
MODBUS® RTU RS485 modul	▪
BACnet™ MS/TP modul	▪
BACnet™ /IP modul	▪

X : Standard ▪ : Option o : Specialvare (ikke lagervare)

Principdiagram

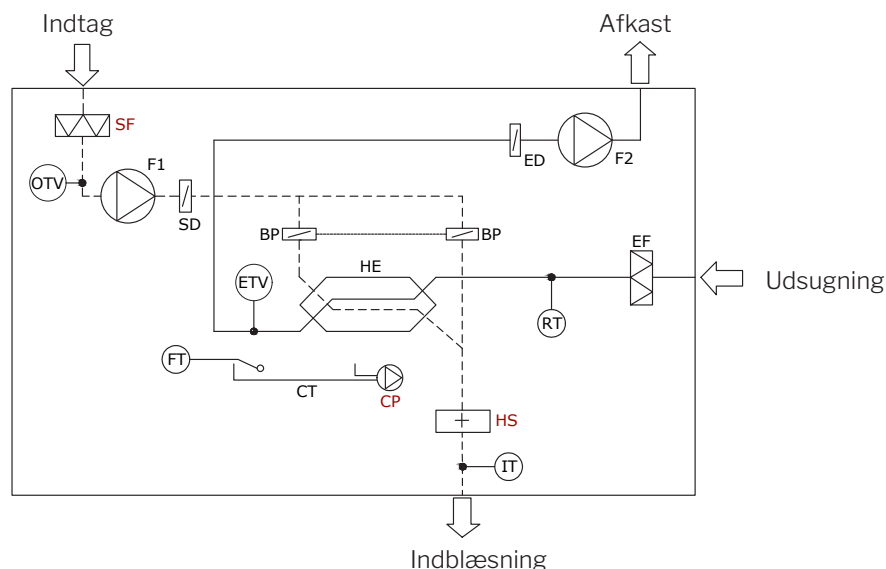

Komponentbetegnelse

BP	Bypassspjæld (motorstyret)	FT	Svømmer	OTV	Udetemperaturføler ventilation
CP	Kondenspumpe (option)	F1	Tilluftventilator	RT	Rumtemperaturføler
CT	Kondensbakke	F2	Fraluftventilator	SD	Tilluftsspjæld (motorstyret)
ED	Afkastspjæld (motorstyret)	HE	Modstrømsvarmeveksler	SF	Tilluftsfilter (option)
EF	Fraluftsfilter	HS	Elektrisk varmevlade (option)		
ETV	Afkasttemperaturføler ventilation	IT	Indblæsningstemperaturføler		

^j Virtuel forvarme (Virtual PreHeat)